

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

<i>EKCO.M1NF - 4z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1F - 4z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1NF - 6z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1F - 6z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1NF - 8z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1F - 8z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 4z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 4z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 6z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 6z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 8z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 8z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 12z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 12z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 15z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 15z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 18z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 18z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 21z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 21z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 24z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 24z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 30z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 30z</i>	<input type="checkbox"/>
<i>EKCO.M1N - 36z</i>	<input type="checkbox"/>	<i>EKCO.M1 - 36z</i>	<input type="checkbox"/>

Spis treści

<u>Uwagi wstępne</u>	3
<u>Odbiór zerowy</u>	3
<u>Kontakt z producentem</u>	3
<u>Podstawowe informacje o kotle</u>	3

Instrukcja dla instalatora

<u>Dane techniczne</u>	4
<u>Budowa</u>	4
<u>Instalacja kotła</u>	5
Warunki montażu:	5
Montaż	5
Uwagi dotyczące instalacji c.o.	6
<u>Podłączenie urządzeń zewnętrznych do modułu ZIO</u>	8
Podłączenie urządzeń nadrzędnych	8
Pomiar temperatury wody w zasobniku	9
Podłączenie zaworu trójdrogowego do kotła EKCO.M1z	9
Pompa cwu.	9
<u>Praca grupowa z kotłami EKCO.L1z</u>	10
<u>Zewnętrzne wymuszanie trybu pracy</u>	10

Instrukcja dla użytkownika

<u>Panel sterujący - wstęp</u>	11
<u>Podgląd ogólny</u>	11
Sygnalizacja błędów na stronie podglądu ogólnego	12
<u>Poruszanie się po stronach</u>	12
<u>Wybór wersji językowej</u>	13
<u>Konfiguracja pracy kotła i zasobnika</u>	13
<u>Sterowanie pogodowe</u>	14
Ustawianie krzywej grzania	14
Krzywa	15
<u>Ustawianie maksymalnej temperatury zewnętrznej</u>	15
<u>Tryby pracy</u>	16
<u>Praca automatyczna z programami dobowymi, temperatury dobowe, program tygodniowy</u>	16
<u>Tryb pracy pompy c.o.</u>	18
<u>Zmiana ustawień zegara</u>	19
<u>Czujnik temperatury pokojowej</u>	19
<u>Pompa c.w.u.</u>	20
<u>Zasobnik</u>	21
Pomiar temperatury wody w zasobniku	21
Programowanie pracy zasobnika	21
<u>Ogrzewanie drugiego obiegu</u>	22
<u>Podgląd parametrów c.o.</u>	23
<u>Podgląd awarii</u>	23
<u>Menu serwisowe</u>	24
<u>Praca grupowa z kotłami EKCO.L1z</u>	25
<u>Sterowanie poprzez sieć GSM</u>	26
<u>Spis rysunków</u>	27
<u>Przechowywanie</u>	28
<u>Komplet opakowania</u>	28
<u>Warunki gwarancji</u>	28

Uwagi wstępne

1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urządzenia, zapewniając jego długotrwałe i niezawodne użytkowanie.
2. Zainstalowanie kotła oraz instalacji towarzyszących należy powierzyć specjalistycznemu zakładowi usługowemu. Czynności te należy potwierdzić na drugiej stronie karty wykonania „odbioru zerowego”.
3. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, jakie będzie uważał za wskazane, a które nie będą uwidocznione w instrukcji obsługi. Przy czym zasadnicze cechy wyrobu zostaną zachowane.
4. Sterownik kotła został wstępnie zaprogramowany przez producenta. Kocioł jest dzięki temu gotowy do pracy w instalacji grzewczej. Nastawa fabryczna może zostać zmieniona w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Odpowiednie zaprogramowane pracy kotła zapewni najbardziej komfortową i oszczędną eksploatację.
5. Przed otwarciem obudowy kotła należy bezwzględnie odłączyć zasilanie poprzez rozłączenie wyłączników instalacyjnych lub wyłączenie bezpieczników!
6. Nie należy spuszczać wody z instalacji c.o. po zakończonym sezonie grzewczym.
7. W obiektach, gdzie kocioł użytkowany jest czasowo i instalacja grzewcza może być narażona na zamarzanie należy pozostawić kocioł włączony w trybie przeciwwamrożeniowym lub należy zastosować odpowiedni płyn niezamarzający do instalacji c.o.

Odbiór zerowy

Pierwsze uruchomienie kotła wykonywane jest przez Autoryzowany Punkt Serwisowy podczas „odbioru zerowego”. Serwisant sprawdza poprawność wykonania instalacji oraz instruuje użytkownika o podstawowych czynnościach związanych z eksploatacją kotła. Wykonanie „odbioru zerowego”, potwierdzone w karcie gwarancyjnej jest warunkiem uzyskania gwarancji. Czynności związane z „odbiorom zerowym” oraz dojazd serwisanta do napraw gwarancyjnych w odległości do 50 km są bezpłatne.

Kontakt z producentem

KOSPEL S.A., UL. OLCHOWA 1, 75-136 KOSZALIN

Centrala: tel. 094 346 38 08

Dział sprzedaży: tel. 094 346 04 32

Serwis: tel. 094 346 04 19

e-mail: info@kospel.pl; serwis@kospel.pl

www.kospel.pl

Podstawowe informacje o kotle

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje następujące modele kotłów:

- EKCO.M1z - elektryczny kocioł wiszący, jednofunkcyjny, ze sterowaniem pogodowym, umożliwiający współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. (np. grzejnikowym i podłogowym), z zasobnikiem oraz pompą c.w.u.
- dodatkowy symbol F w oznakowaniu kotła oznacza zasilanie napięciem jednofazowym 230V~; kotły nie oznaczone tym symbolem zasilane są napięciem trójfazowym 400V 3N~,

Opisane kotły przeznaczone są do instalacji c.o. systemu zamkniętego z wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-B-02414:1999. Kotły mogą również pracować w instalacjach c.o. systemu otwartego z wymuszonym obiegiem wody, zabezpieczonych zgodnie z normą PN-B-02413:1991.

Kocioł EKCO.M1z został wyposażony w sterownik pogodowy PSK.M2, dzięki czemu pracuje w pełni automatycznie, a jego obsługa jest zredukowana do minimum. Optymalny dobór parametrów pracy kotła znacząco wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji. Kocioł posiada wbudowane: pompę obiegową, manometr oraz automatyczny zawór odpowietrzający.

Zastosowano również szereg zabezpieczeń chroniących kocioł przed awariami:

- system kontroli przepływu wody,
- wewnętrzny regulator temperatury,
- ogranicznik temperatury i zawór bezpieczeństwa.

Moc kotła należy dobierać na podstawie bilansu cieplnego obiektu. Orientacyjna powierzchnia ogrzewana w zależności od zwartości bryły, współczynnika izolacji ścian i przeszklenia ogrzewanego obiektu podana jest w poniższej tabeli:

Moc kotła [kW]	4	6	8	12	15	18	21	24	30	36
Orientacyjna powierzchnia ogrzewana [m ²]	30-50	40-70	60-100	100-140	130-180	150-220	180-250	220-300	225-375	270-450

Dane techniczne

Typ kotła		EKCO.M1Fz, EKCO.M1NFz			EKCO.M1z, EKCO.M1Nz			
		4	6	8	4	6	8	
Moc znamionowa	kW	4	6	8	4	6	8	
Zasilanie		230V~			400V 3N~			
Nominalny pobór prądu	A	17,4	26,0	34,8	3 x 5,7	3 x 8,7	3 x 11,7	
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego	A	20	32	40	10		16	
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm ²	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 1		5 x 1,5	
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω	0,44	0,39	0,34				
Typ kotła		EKCO.M1z, EKCO.M1Nz						
		12	15	18	21	24	30	36
Moc znamionowa	kW	12	15	18	21	24	30	36
Zasilanie		400V 3N~						
Nominalny pobór prądu	A	3 x 17,3	3 x 21,7	3 x 26,0	3 x 30,3	3 x 34,6	3 x 43,3	3 x 52,0
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego	A	20	25	32	40		50	63
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 2,5		5 x 4		5 x 6	5 x 10	
Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	mm ²	5 x 16						
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci zasilającej	Ω						0,14	0,09
Ciśnienie dopuszczone	MPa	0,3						
Ciśnienie minimalne	MPa	0,05						
Temperatura wylotowa	°C	20 ÷ 85						
Temperatura dopuszczona	°C	100						
Wymiary gabarytowe (wysokość x szerokość x głębokość)	mm	EKCO.M1z 660 x 380 x 175			EKCO.M1Nz 700 x 425 x 285			
Masa	kg	~16			~24			
Króćce przyłączeniowe kotła		G 3/4"						
Stopień ochrony		IP 21						

Budowa

Rys.1 Budowa kotła EKCO.M1z.


- [1] - zespół grzejny
- [2] - czujnik przepływu
- [3] - manometr
- [4] - zawór bezpieczeństwa
- [5] - pompa obiegowa
- [6] - ogranicznik temperatury
- [7] - przyłącze wlotowe
- [8] - przyłącze wylotowe
- [9] - moduł ZIO
- [10] - zespół mocy
- [11] - automatyczny zawór odpowietrzający
- [12] - panel sterowania
- [PF] - miejsce przyłączenia przewodów fazowych
- [PN] - miejsce przyłączenia przewodu ochronnego i neutralnego
- [WP] - miejsce wprowadzenia przewodów elektrycznych do kotła
- [WC] - miejsce wprowadzenia przewodów czujników do kotła
- [M] - otwory do mocowania kotła

Kocioł elektryczny typu EKCO.M1z zbudowany jest z następujących elementów:

- zespołu grzejnego, w którym grzałki ogrzewają czynnik,
- zespołu sterowania i regulacji układu grzewczego,
- pompy obiegowej wymuszającej przepływ czynnika przez kocioł,


W kotle zastosowano zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem:

- ogranicznik temperatury [6], który po przekroczeniu temperatury 100°C w zespole grzejnym odłącza zasilanie elektryczne od kotła; po zadziałaniu ogranicznika temperatury eksploatacja kotła nie jest możliwa, ogranicznik temperatury nie pełni funkcji wyłącznika ani elektrycznego zabezpieczenia kotła,
- czujnik przepływu [2], który po osiągnięciu wymaganego przepływu umożliwia pracę kotła,
- zaworu bezpieczeństwa [4], który zadziała po przekroczeniu ciśnienia 0,3 MPa w instalacji.

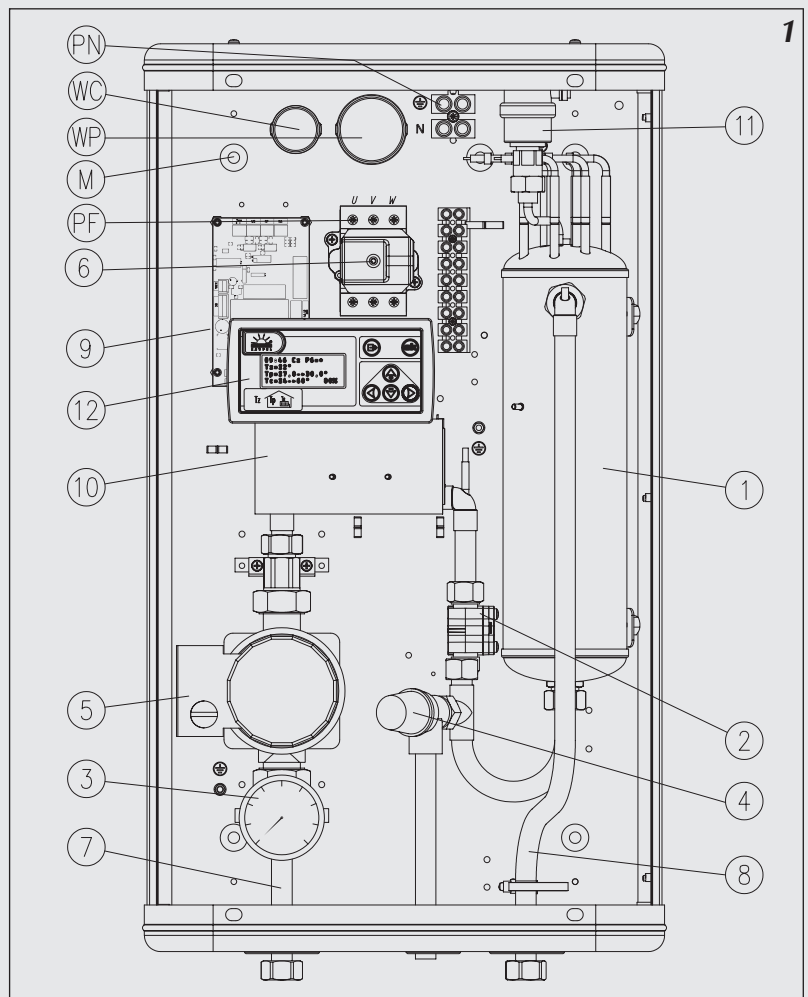

Rys.2 Budowa kotła EKCO.M1Nz.

- [1] - zespół grzejny
- [2] - czujnik przepływu
- [3] - manometr
- [4] - zawór bezpieczeństwa
- [5] - pompa obiegowa
- [6] - ogranicznik temperatury
- [7] - przyłącze wlotowe
- [8] - przyłącze wylotowe
- [9] - moduł ZIO
- [10] - zespół mocy
- [11] - automatyczny zawór odpowietrzający
- [12] - panel sterowania
- [13] - przyłącze naczynia przeponowego
- [14] - naczynie przeponowe
- [PF] - miejsce przyłączenia przewodów fazowych
- [PN] - miejsce przyłączenia przewodu ochronnego i neutralnego
- [WP] - miejsce wprowadzenia przewodów elektrycznych do kotła
- [WC] - miejsce wprowadzenia przewodów czujników do kotła
- [M] - otwory do mocowania kotła

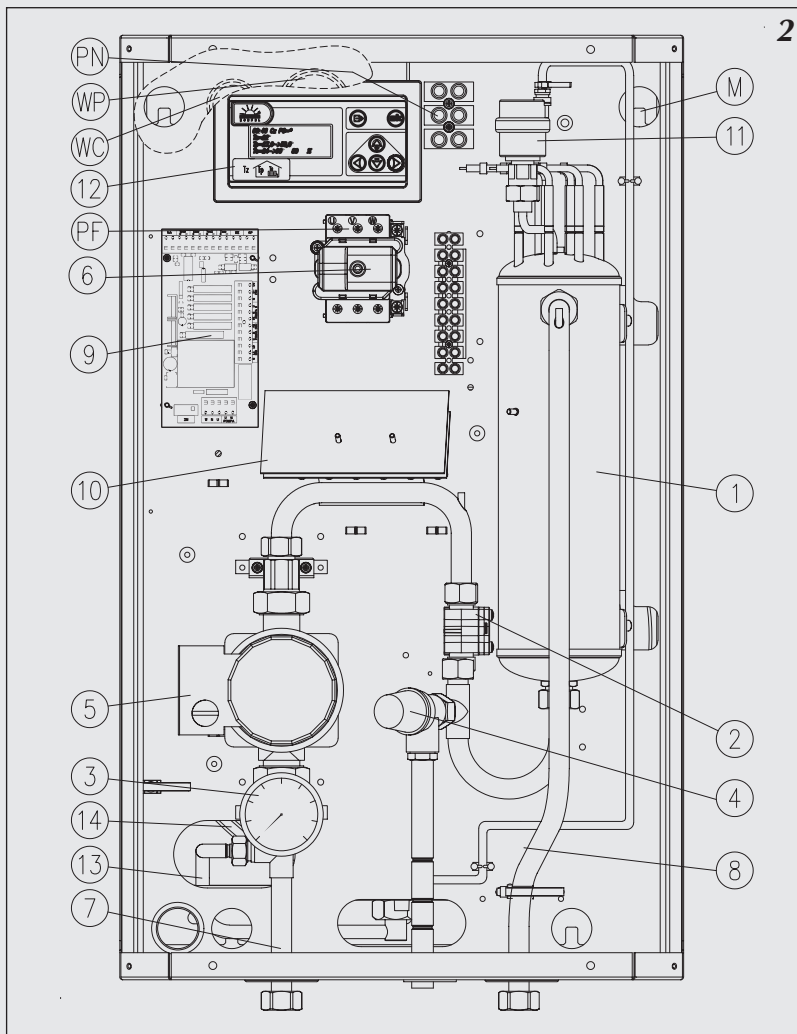


Instalacja kotła

Warunki montażu:

- przyznanie przez Rejon Energetyczny odpowiedniej mocy szczytowej,
- sprawna i wykonana zgodnie z normą PN-IEC 60364 instalacja elektryczna,
- instalacja c.o. wyposażona w naczynie wzbiorcze zgodnie z:
PN-B-02414:1999 - system zamknięty
PN-B-02413:1991 - system otwarty
- przed montażem kotła instalacja grzewcza musi być dokładnie przepłukana,
- **kocioł należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem filtrem siatkowym z wkładką magnetyczną (na wyposażeniu kotła),**
- na odprowadzeniu z zaworu bezpieczeństwa nie wolno montować armatury zaporowej (np. zaworów),
- urządzenia nie wolno instalować w pomieszczeniach zawilgoconych i zagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu,
- urządzenia nie wolno instalować w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0°C, za wyjątkiem stosowania płynu niezamarzającego jako czynnika grzewczego,
- w przypadku gdy kocioł ma pracować na ogrzewanie podłogowe należy bezwzględnie zainstalować armaturę zabezpieczającą (rys.4b lub 5).



Filtr należy zamontować na rurociągu powrotnym instalacji c.o. przed wlotem do kotła. Filtr musi być zamontowany w pozycji poziomej ze skierowaną do dołu komorą wkładki magnetycznej, kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie.



Montaż

1. Zamontować kocioł pionowo na śrubach montażowych króćcami w dół, zachowując minimalne odległości od ścian i sufitu, zgodnie z rys. 2.
2. Podłączyć kocioł do instalacji c.o. wyposażonej w zawory odcinające rys.4 i rys.5.
3. Napęścić instalację c.o. wodą uzdatnioną, co znacząco wpływa na trwałość grzałek.
4. Odpowietrzyć instalację c.o.
5. Podłączyć kocioł do instalacji elektrycznej rys.6.


Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm.

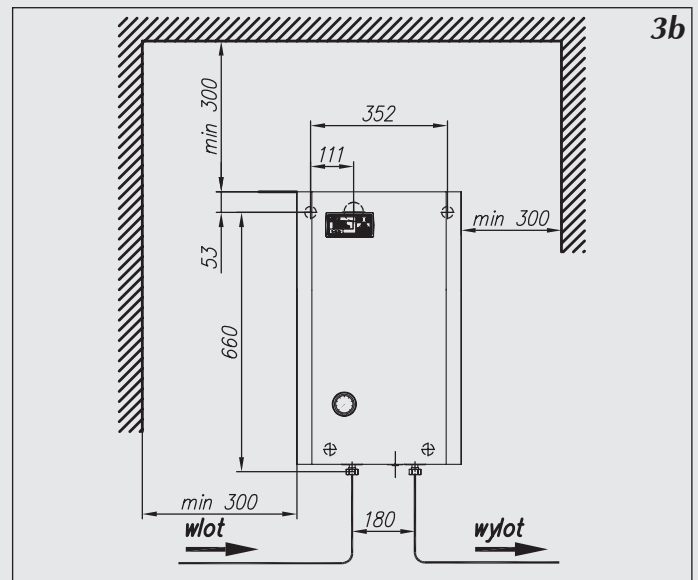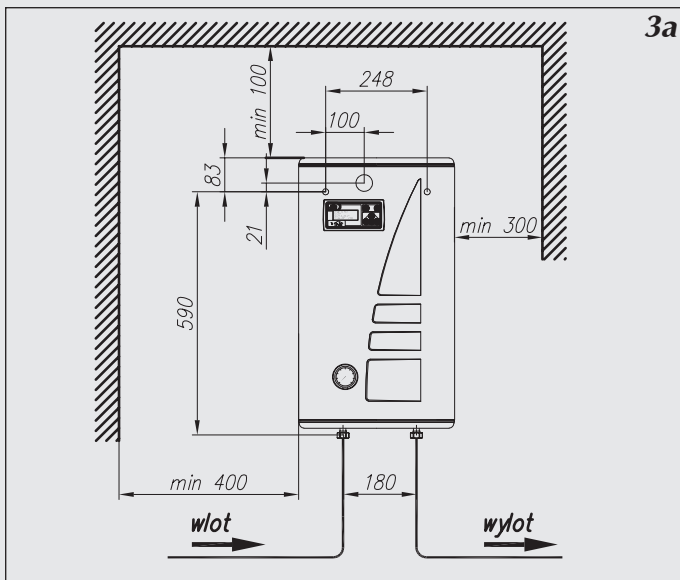

Rys.3a, 3b Sposób zamontowania kotła na ścianie.


Uwagi dotyczące instalacji c.o.

Uniwersalność sterownika zainstalowanego w EKCO.M1z pozwala na zastosowanie go w przypadku różnych instalacji ogrzewania. Należy jednak pamiętać, aby przed uruchomieniem sterownik poprawnie skonfigurować (patrz dział „Panel Sterujący” i „Ustawienia Serwisowe”). Przykładowo, gdy kocioł będzie pracował tylko na instalację ogrzewania podłogowego, należy pamiętać o ustawieniu parametru Tcomax (max. temp.zasilania c.o.) na 60 stopni oraz WCHG (współczynnik charakterystyki grzejnika) na „Pod.” (patrz „Menu serwisowe” str.24).

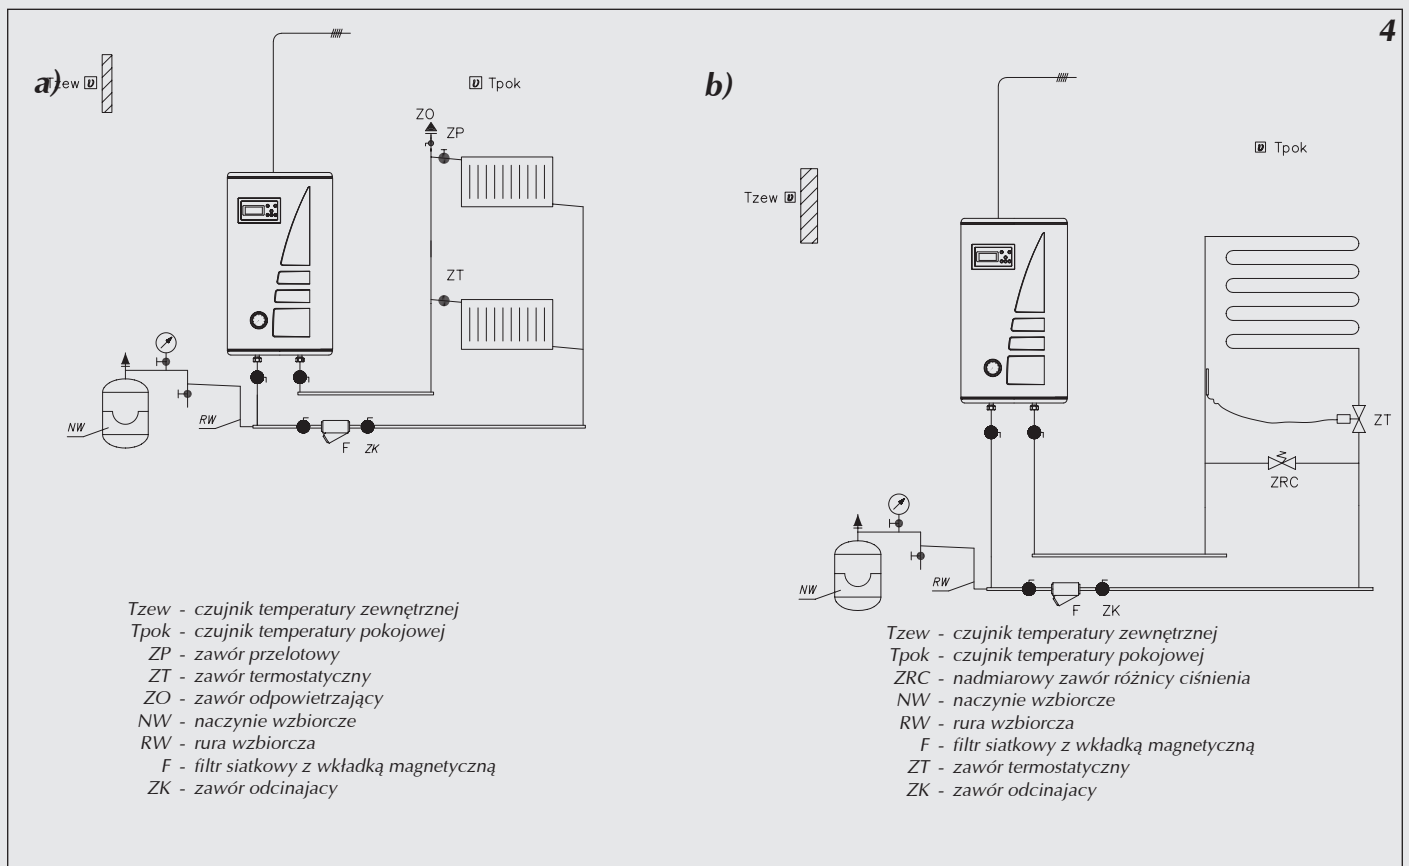

Rys.4 Przykładowa instalacja c.o. z kotłem EKCO.M1z.

- a) jeden obieg c.o. na grzejniki
- b) jeden obieg c.o. na ogrzewanie podłogowe.

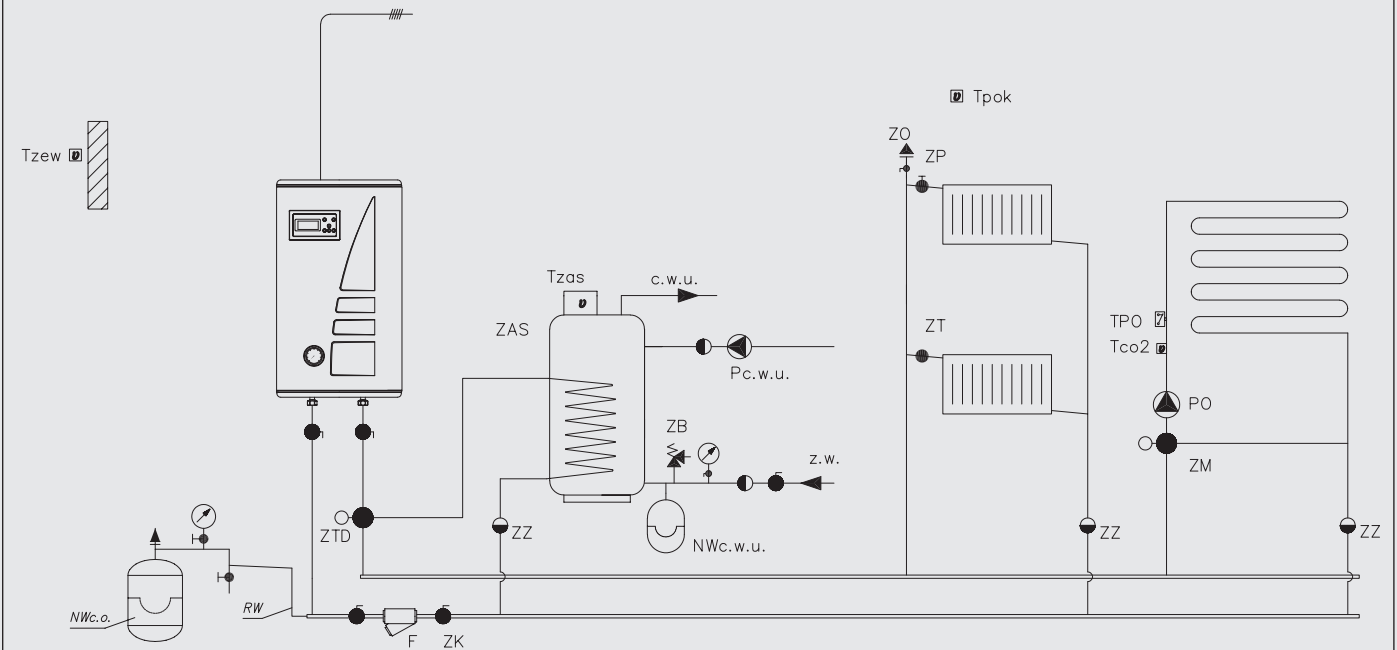


Pc.w.u. - pompa cyrkulacyjna
 F - filtr siatkowy z wkładką magnetyczną
 NW c.o. - naczynie wzbiorcze c.o.
 NW c.w.u. - naczynie wzbiorcze c.w.u.
 RW - rura wzbiorcza
 ZB - zawór bezpieczeństwa
 ZK - zawór odcinający
 ZO - zawór odpowietrzający
 ZP - zawór przelotowy
 ZT - zawór termostatyczny
 ZZ - zawór zwrotny

c.w.u. - ciepła woda użytkowa
 PO - pompa obiegowa
 Tco2 - czujnik temperatury czynnika w dodatkowym obiegu
 TPO - termostat ograniczający pompy obiegowej
 Tpok - czujnik temperatury pokojowej
 Tzas - termostat lub czujnik temperatury zasobnika
 Tzew - czujnik temperatury zewnętrznej
 ZAS - zasobnik c.w.u. z węzownicą
 ZTD - zawór dzielący 3 - drogowy
 ZM - trójstawny zawór mieszający
 Z.W. - zimna woda

Rys.5 Przykładowa instalacja c.o. z kotłem EKCO.M1z – grzejniki, ogrzewanie podłogowe, zasobnik, obieg cwu.

Rys.6 Podłączenie do instalacji elektrycznej.

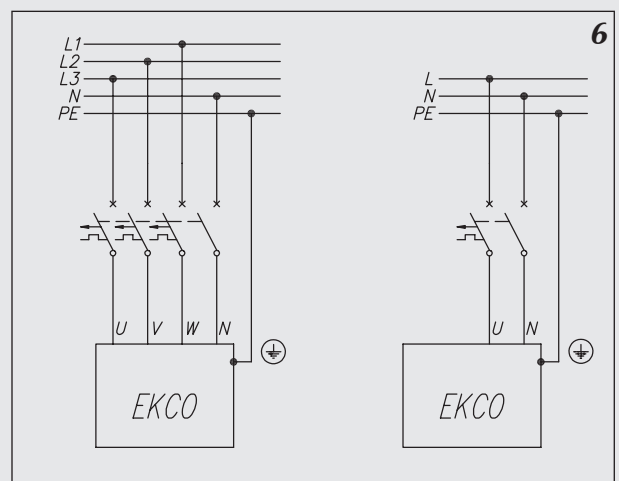

Podłączenie urządzeń zewnętrznych do modułu ZIO

Do kotła EKCO.M1z można podłączyć w zależności od potrzeb szereg dodatkowych urządzeń oraz niezbędnych czujników (rys.7).

Podłączenie czujników temperatury należy wykonać za pomocą przewodu LIYY 2x0,14 lub podobnego. Należy przy tym zwrócić uwagę aby nie pomylić końcówek. Odwrotne podłączenie czujnika będzie tożsame ze zwarcie. Długość przewodów przyłączeniowych musi być jak najkrótsza. Zbyt długie przewody mogą być przyczyną zakłóceń i złej pracy czujników. Podobnie, nie należy prowadzić przewodów w bezpośredniej bliskości przewodów zasilających i bezwzględnie, nie wolno okręcać ich wokół innych przewodów lub kabli.

Umieszczenie czujników jest bardzo istotne.


W przypadku czujnika temperatury zewnętrznej, należy umiejscowić go w najbardziej niekorzystnym klimatycznie miejscu elewacji budynku, z reguły od strony północnej, z dala od źródeł ciepła (np. otwierane okna, wentylacyjne kanały wywiewne, kominy i inne sztucznie nagrzane powierzchnie). Nie wolno umieszczać czujnika zewnętrznego w miejscach, gdzie bezpośrednio świeci słońce.

W przypadku czujnika temperatury pokojowej, należy umieścić go wewnątrz budynku w najczęściej użytkowanym pomieszczeniu, z dala od okien, drzwi, grzejników i innych źródeł, które mogą zakłócać prawidłowy pomiar temperatury. Stosowanie czujnika temperatury pokojowej nie jest konieczne. Więcej informacji na temat tego czujnika i jego zadań można znaleźć w dziale „Czujnik temperatury pokojowej” str.19.

Podłączenie urządzeń nadrzędnych

Do kotła EKCO.M1z można podłączyć urządzenie nadrzędne, (rys.7) które będzie wyłączać grzanie w kotle. Może to być np. przepływowy podgrzewacz wody. Rozwiązanie takie stosuje się aby ograniczyć chwilowy pobór mocy do jednego urządzenia. Urządzenie nadrzędne powinno mieć wyjście sterujące typu przekaźnikowe. Wyjście to podłącza się za pomocą przewodu (np. LIYY 2x 0,14) do wejścia „NA” w module ZIO. **Do wejścia „NA” nie wolno podłączać żadnego napięcia!** Przed podłączeniem urządzenia nadrzędnego należy sprawdzić czy posiada ono wyjście przekaźnikowe. Jeżeli urządzenie nadrzędne może sterować jedynie sygnałem napięciowym, należy użyć odpowiedniego przekaźnika.

Niewykorzystane wejście NA należy pozostawić zwarte!

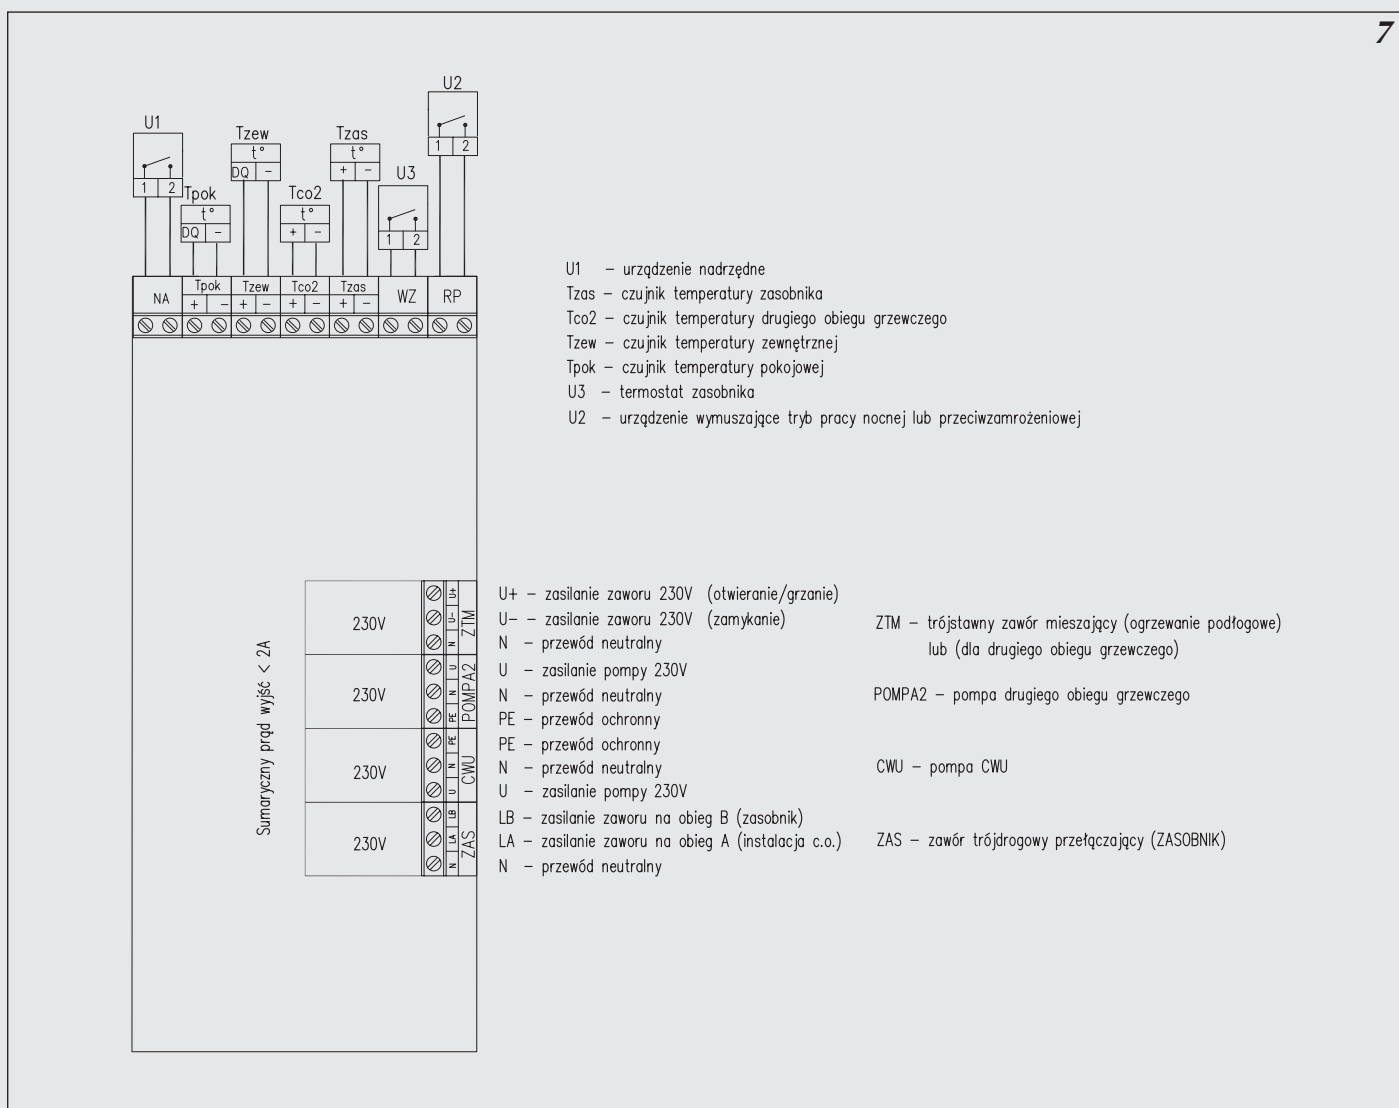

Rys.7 Podłączenie urządzeń zewnętrznych do modułu ZIO

Sposób działania modułu i podłączenie odpowiednich urządzeń zewnętrznych jest omówione w pozostałych działach.

Pomiar temperatury wody w zasobniku

Sterownik ma możliwość pomiaru temperatury wody w zasobniku w dwojaki sposób:

- a) w przypadku zasobników wyposażonych w termostat - za pomocą termostatu umieszczonego w zasobniku z wyjściem stykowym (beznapięciowym)
- b) za pomocą dodatkowego czujnika temperatury WE-008 firmy Kospel S.A., który umieszcza się w zasobniku.

Z tych dwóch sposobów można wybrać jeden poprzez odpowiednie ustawienie w menu serwisowym. Sposób podłączenia styków termostatu i czujnika temperatury w zasobniku przedstawiono na rys.7 (str.8)

Podłączenie zaworu trójdrogowego

Na module rozszerzającym rys. 7 (str.8) znajduje się złącze o nazwie ZAS. Na styku LB tego złącza pojawia się napięcie 230V w przypadku gdy konieczne jest dogrzanie wody w zasobniku c.w.u. Styk LA zasilany jest napięciem 230V gdy kocioł grzeje wodę w instalacji c.o. Do tego złącza można podłączyć zawór trójdrogowy, który będzie przełączał obieg c.o. na zasilanie zasobnika. W przypadku zasilania (ładowania) zasobnika temperatura wylotowa jest ustawiana standardowo na poziomie 85°C. Wartość tą można zmienić w menu serwisowym.

Przykładem zaworu trójdrogowego jest proponowany przez firmę Kospel zawór VCZMH6000E z siłownikiem VC6012ZZ00 i kablem 45900445-013B. Sterowanie tym zaworem odbywa się poprzez podawanie napięcia sieciowego 230V~ na jeden z dwóch przewodów – brązowy lub czarny. Przewód niebieski należy podłączyć do przewodu neutralnego sieci zasilającej. Zasilenie zaworu przez brązowy przewód spowoduje przełączenie zaworu do pozycji, w której otwarte jest przejście pomiędzy wlotem „AB” i wylotem „B”. Natomiast podłączenie napięcia do przewodu czarnego, przełączy zawór do położenia, w którym otwarty będzie kanał pomiędzy wlotem „AB” i wylotem „A”. Oznaczenia wlotu „AB” i wylotu „A”; „B” znajdują się na zaworze.

Na rysunku 7 przedstawiono sposób podłączenia zaworu trójdrogowego z kotłem. Założono, że wyjście gorącej wody z kotła zostało połączone z wejściem „AB” zaworu przełączającego. Natomiast wyjścia A i B służą odpowiednio do:

A – zasilania instalacji c.o.

B – zasilania zasobnika

W takiej konfiguracji należy:

- Czarny przewód wychodzący z kabla 45900445-013B podłączyć do zacisku LA w module ZIO.
- Brązowy przewód wychodzący z kabla 45900445-013B podłączyć do zacisku LB jak na rysunku 7.
- Niebieski przewód wychodzący z kabla 45900445-013B podłączyć do zacisku „N” jak na rysunku 7.

Pompa cwu.


Kocioł EKCO.M1z może sterować pompą c.w.u. Jest to sterowanie oparte na włączaniu lub wyłączaniu tej pompy w zależności od ustawionego programu dobowego. W ten sposób można na przykład wyłączać pompę c.w.u. na noc.

Pompę podłącza się do modułu ZIO tak jak przedstawiono to na rysunku 7 (str.8). Pompa jest zasilana napięciem 230V.

Praca grupowa z kotłami EKCO.L1z

„W celu zwiększenia maksymalnej mocy generowanej przez kocioł EKCO.M1z, można połączyć go z jednym lub kilkoma (maksymalnie ośmioma) kotłami podrzędnymi typu EKCO.L1z wyposażonymi w sterownik przystosowany do pracy grupowej.”

Schemat przykładowej instalacji hydraulicznej w takim przypadku przedstawiony jest na rysunku 8a.

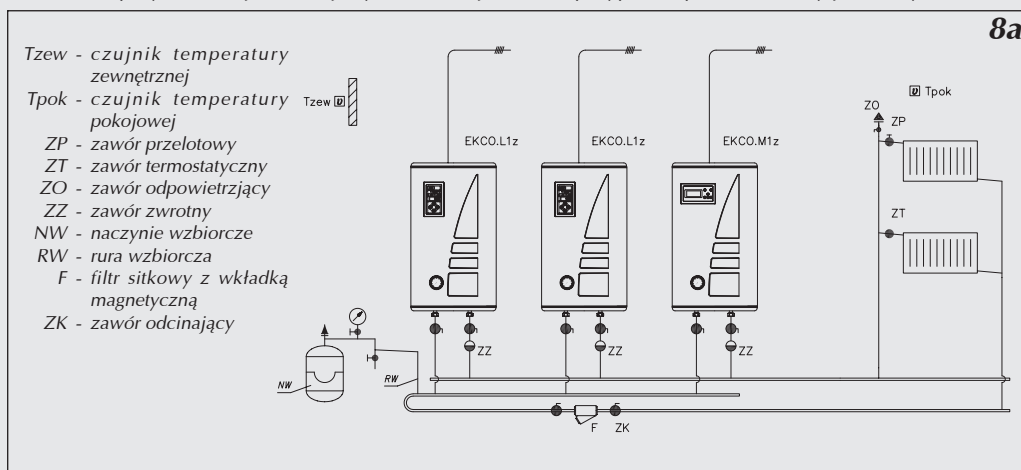

Rys.8a Połączenie grupy kotłów w sieć.

Idea takiej współpracy opiera się na przekazywaniu zadanej temperatury wylotowej przez kocioł EKCO.M1z kotłom EKCO.L1z.

Aby wprowadzić kocioł EKCO.M1z w tryb pracy grupowej należy zmienić parametr „Nr” w menu serwisowym na liczbę określającą ilość kotłów podrzędnych.


Aby wprowadzić kocioł EKCO.L1z w tryb pracy grupowej należy wykonać następujące czynności:

- w ustawieniach serwisowych ustawić parametr „r1”,
- w ustawieniach serwisowych ustawić adres urządzenia np. „A1”.

Adres urządzenia jest unikalną liczbą jednoznacznie określającą kocioł w sieci która je łączy. Adresy nie mogą się powtarzać. Adres nie może być większy niż liczba kotłów podrzędnych.

Przykład: Budowana jest grupa kotłów składająca się z kotła nadrzędnego (EKCO.M1z) i trzech kotłów podrzędnych. Ich adresy w takim przypadku będą wynosić odpowiednio: A1, A2 i A3.

Kotły należy również połączyć elektrycznie w sieć za pomocą przewodu np. LIYY 2x 0,14, lub skrętki komputerowej. Sposób połączenia przedstawia rys.8b

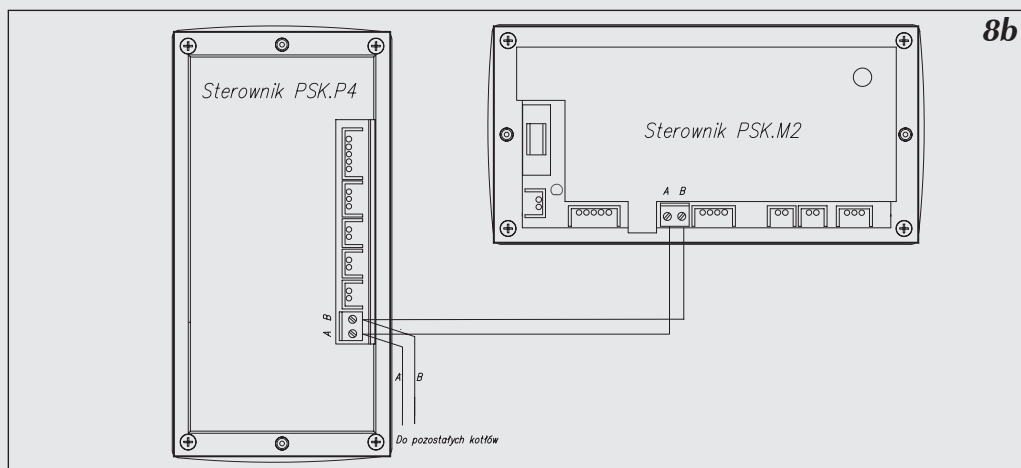

Rys.8b Dodatkowe połączenie elektryczne kotłów pracujących grupowo.

Kotły powinny być połączone jeden za drugim. Nie wolno prowadzić rozwidleń i rozgałęzień.


Zewnętrzne wymuszanie trybu pracy

Na module ZIO rys.7 (str.8) znajduje się wejście RP, którego zwarcie spowoduje przejście sterownika w stan realizowania programu przeciwmroźniowego lub temperatury nocnej. Wyboru dokonuje się w menu serwisowym. Podobnie jak do wejścia NA, również do niego nie wolno podłączać żadnego napięcia!

Wykorzystanie tego wejścia umożliwi podłączenie zewnętrznego sterownika z wyjściem typu przekaźnikowego (np. od centrali alarmowej ze sterowaniem telefonem) i uproszczone zdalne sterowanie kotłem za pomocą linii telefonicznej.

Panel sterujący - wstęp

Na obudowie kotła znajduje się panel sterujący (rys.9). Panel służy do podglądu parametrów pracy oraz ich zmiany.

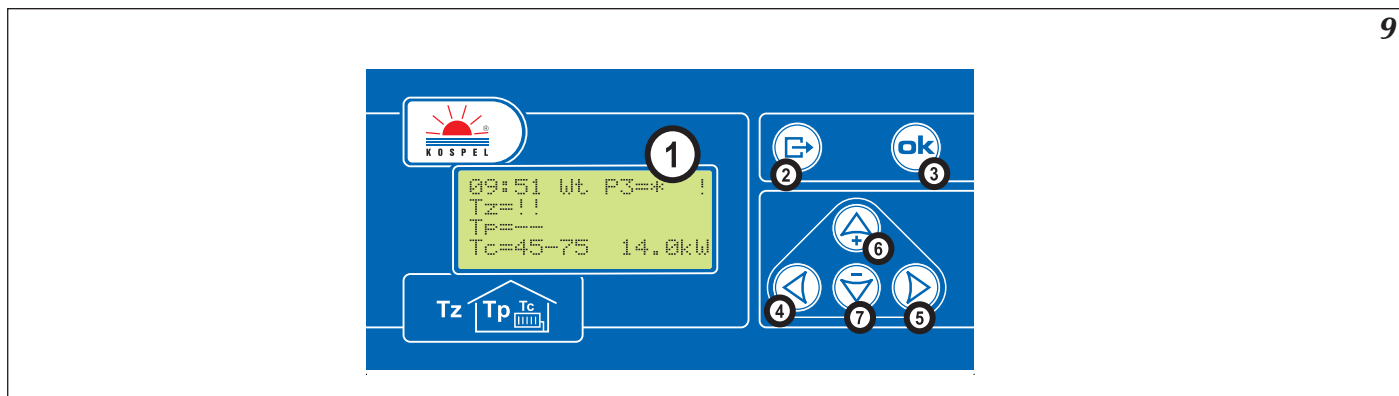


Rys.9 Panel sterujący EKCO.M1z.

- 1 - ekran wyświetlacza,
- 2-7 - klawiatura

Po włączeniu kotła, sterownik umieszczony w kotle wykonuje procedurę resetu (rys.10), która trwa kilka sekund. W tym czasie na ekranie pojawia się numer wersji oprogramowania:


- napis +GSM informuje o tym, że kocioł wyposażony jest w moduł GSM.

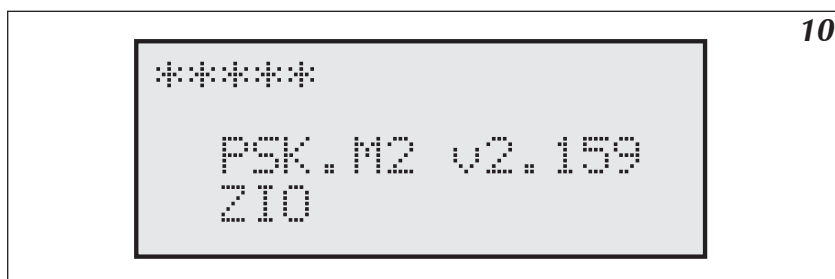

Rys.10 Reset sterownika.

Podgląd ogólny

Po resetie sterownik automatycznie przechodzi do pokazywania podglądu ogólnego parametrów pracy kotła. W zależności od aktualnej konfiguracji ekran tego podglądu może wyglądać tak jak przedstawiono na rysunkach. Konfiguracja kotła została omówiona w punkcie „Konfiguracja kotła i zasobnika” (str.13). Kocioł może pracować zarówno na obiegu c.o. i na zasobnik lub tylko na zasobnik albo tylko na c.o.

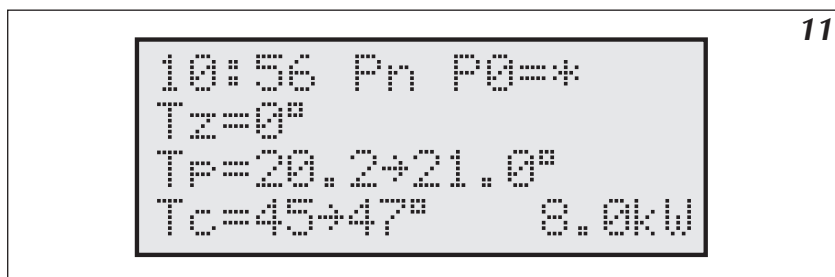

Rys.11 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.TAK ZAS.TAK” (włączone ogrzewanie c.o. i zasobnika) lub „C.O.TAK ZAS.NIE” (włączone ogrzewanie c.o.).

Gdy uruchomione jest ogrzewanie c.o., ekran podglądu ogólnego może wyglądać jak na rys.11. W pierwszej linii przedstawiony jest aktualny czas w formacie GG:MM DT, czyli godzina, minuta i dzień tygodnia. Następnie wyświetlony jest odpowiedni symbol w zależności od realizowanego trybu pracy. Omówienie trybów pracy znajduje się w rozdziale „Tryby pracy” (str.16). Symbole oznaczają odpowiednio:

PX – informacja, że realizowany jest program dobowy nr X (na rysunku program zero), dalej za znakiem równości aktualna temperatura dobowa. Temperatury dobowe są omówione w rozdziale „Praca automatyczna z programami dobowymi, temperatury dobowe, program tygodniowy” (str.16).


Zamiast symbolu P może pojawić się w zależności od realizowanego trybu pracy:

- napis „p.zmr.” – oznacza tryb pracy przeciwwamrozeniowej
- napis „manP5” - oznacza realizowanie programu nr 5 (specjalny program ze stałą temperaturą wylotową)
- napis „man+” - oznacza włączoną na stałe temperaturę dzienną podwyższoną
- napis „man-” - oznacza włączoną na stałe temperaturę dzienną obniżoną
- napis „man*” - oznacza włączoną na stałe temperaturę dzienną
- napis „man(” - oznacza włączoną na stałe temperaturę nocną

W drugim wierszu po znaku Tz pokazana jest aktualna temperatura zewnętrzna.

W trzecim wierszu po znaku Tp pokazana jest aktualna temperatura pokojowa i dalej po strzałce temperatura pokojowa do której sterownik dąży.


W ostatnim wierszu pokazana jest temperatura wlotowa do kotła z instalacji c.o. oraz po strzałce temperatura zadana na wylocie z kotła. Dalej wyświetlona jest aktualnie załączona moc wyrażona w kilowatach.

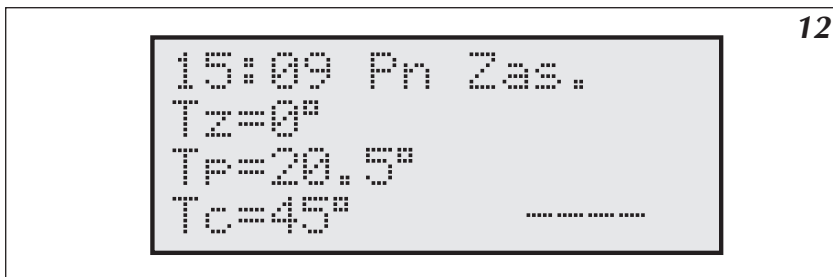

12

Rys.12 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.NIE.ZAS. TAK” (wyłączone ogrzewanie c.o. i włączona praca na zasobnik).

Gdy sterownik pracuje jedynie na zasobnik (rys.12) a obieg c.o. nie jest ogrzewany, w pierwszym wierszu zamiast numeru realizowanego programu pojawia się napis „Zas.”, który informuje o takiej sytuacji. Odpowiednia moc jest wyświetlana tylko wtedy, gdy kocioł ładuje zasobnik. Gdy kocioł ładuje zasobnik oprócz aktualnie załączonej mocy, w ostatnim wierszu zamiast napisu Tc pojawia się TZ, co oznacza, że kocioł pracuje dla obiegu zasobnika a nie dla ogrzewania c.o.

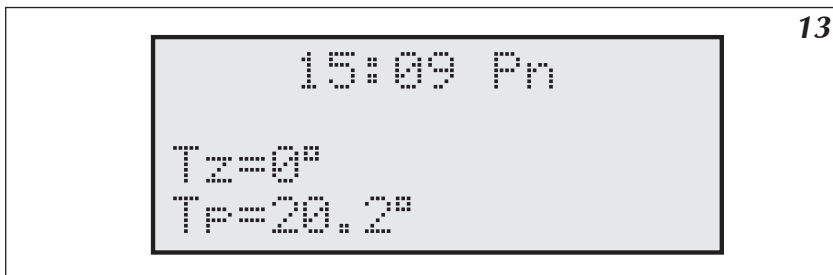

13

Rys.13 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.NIE.ZAS. NIE” (wyłączone ogrzewanie c.o. i praca na zasobnik).

Gdy kocioł jest wyłączony, tzn. wyłączone jest ogrzewanie c.o. i praca na zasobnik, ekran podglądu ogólnego wygląda jak na rys.13

Sygnalizacja błędów na stronie podglądu ogólnego

Na stronie podglądu ogólnego mogą być wyświetlane informacje o pewnych błędach. Zamiast temperatur mogą pojawić się:


- symbol „!!” oznaczający błąd czujnika, najczęściej jego brak lub zwarcie
- symbol „??” informuje o błędzie w transmisji między sterownikiem a czujnikiem (zakłócenia) lub w przypadku czujnika temperatury wewnętrznej i pokojowej odczyt ekstremalnie dużej temperatury (powyżej 45°C), w tym przypadku zachodzi prawdopodobieństwo, że czujnik został nagrzany w pełnym słońcu lub przez inne czynniki.
- symbol „—” pokazuje się tylko gdy brak jest czujnika temperatury pokojowej. Nie jest to sytuacja awaryjna ponieważ jego używanie jest opcjonalne.

Poza tym w pierwszym wierszu może pokazać się znak „!”, który informuje o awarii przepływu. Awaria przepływu jest możliwa do identyfikacji tylko wtedy, gdy włączona jest pompa obiegowa. W przypadku kotłów zasilanych prądem trójfazowym może się pojawić symbol „3F” oznaczający brak symetrii zasilania. Oznacza to najczęściej brak jednej z faz.






Poruszanie się po stronach

Do poruszania się po stronach służy klawiatura sześcioklawiszowa (rys.9). Za pomocą klawiszy można również na odpowiednich stronach zmieniać nastawy kotła. W zależności od wyświetlanej strony znaczenie klawiszy może być różne. Znaczenia te będą omówione przy opisie każdej ze stron.

Sterownik zawsze powraca automatycznie do strony podglądu ogólnego po czasie 30 sekund od ostatniego naciśnięcia klawisza. Gdy taki powrót zostaje zrealizowany, wygasa się podświetlenie ekranu, które włączy się automatycznie gdy tylko naciśnię się jakiegokolwiek klawisza.

Klawisz  jest klawiszem wyjścia – za jego pomocą wycofujemy się z edycji parametrów lub powracamy do strony podglądu ogólnego. Kilukrotnie (w zależności od miejsca menu w którym się znajdujemy) naciśnięcie tego klawisza spowoduje powrót do podglądu ogólnego.

Ze strony podglądu ogólnego, za pomocą klawiszy możemy dostać się na następujące strony:


- klawiszem  – do stron edycji programów dobowych
- klawiszem  – do szczegółowego podglądu parametrów c.o.
- klawiszami  i  do pozostałych stron, które pojawiają się kolejno aż do powrotu do podglądu ogólnego. Idąc w prawo klawiszem  są to kolejno strony o następujących nazwach, (symbol +GSM oznacza, że strona dostępna jest tylko z modułem GSM):
 - Tryb pracy:
 - Konfiguracja:
 - Czas
 - Edycja
 - Krzywa
 - Histereza pok.
 - Maksymalna Tz
 - Pompa c.o.
 - Pompa cwu
 - Zasobnik (1)
 - Zasobnik (2)
 - Ogrzewanie c.o. #2
 - Awarie
 - Menu serwisowe
 - Tydzień (program tygodniowy)
 - Temperatury dobowe
 - GSM (+GSM)

I z powrotem „Strona podglądu ogólnego”. Idąc w lewo klawiszem  uzyskamy oczywiście odwrotną kolejność. W dalszych rozdziałach omówione zostaną poszczególne strony menu.

Wybór wersji językowej





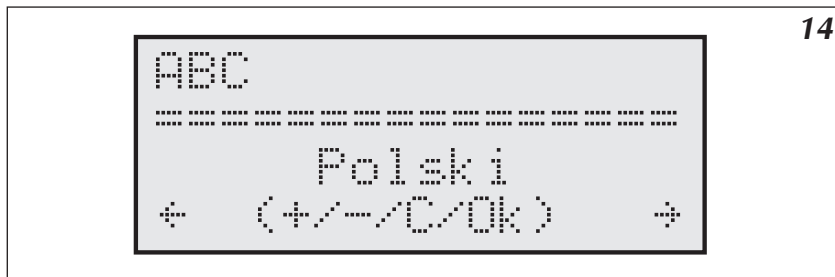

Zmiany wersji językowej dokonuje się na stronie „ABC”. Można wybrać jedną z następujących opcji:

- język polski
- język angielski
- język rosyjski (opcja)



Rys.14 Wybór wersji językowej.


Funkcje klawiszy na tej stronie:

 – wyjście do podglądu ogólnego	 – przełączenie na następną stronę
 – wprowadzenie wybranej wersji językowej	 – zmiana wersji językowej
 – przełączenie na poprzednią stronę	 – zmiana wersji językowej

Konfiguracja pracy kotła i zasobnika

Jak już wcześniej wspomniano, kocioł może pracować zarówno na zasobnik jak i obieg c.o.

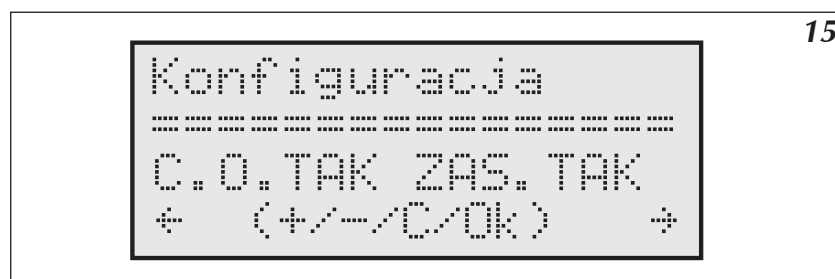

Wygląd ekranu konfiguracji kotła i zasobnika przedstawiony jest na rys.15









Rys.15 Ekran konfiguracji.


Odpowiednie napisy oznaczają:

- „C.O.TAK” – włączone ogrzewanie c.o.
- „C.O.NIE” – wyłączone ogrzewanie c.o.
- „ZAS.TAK” – włączona praca na zasobnik
- „ZAS.NIE” – wyłączona praca na zasobnik

Do zmiany konfiguracji służą klawisze  i .


Funkcje klawiszy na tej stronie:

 – wyjście do podglądu ogólnego	 – przełączenie na następną stronę
 – zatwierdzenie i zapamiętanie wprowadzonych zmian	 – włączenie / wyłączenie ogrzewania c.o.
 – przełączenie na poprzednią stronę	 – włączenie / wyłączenie pracy na zasobnik

Po ustawieniu odpowiedniej konfiguracji należy zatwierdzić ją klawiszem . Bez tej czynności, konfiguracja ta nie zostanie zapamiętana na stałe!

Sterowanie pogodowe

Zadaniem sterownika PSK.M2 jest utrzymanie temperatury w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej. Podczas gdy temperatura na zewnątrz budynku jest niska, zapotrzebowanie na ciepło jest większe, natomiast gdy jest wysoka na zewnątrz nie potrzeba utrzymywać wysokiej temperatury w instalacji. Zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą instalacji c.o. można przedstawić w postaci wykresu. Nazywa się go krzywą grzania. Przykład takiej krzywej jest przedstawiony na rysunku 16.

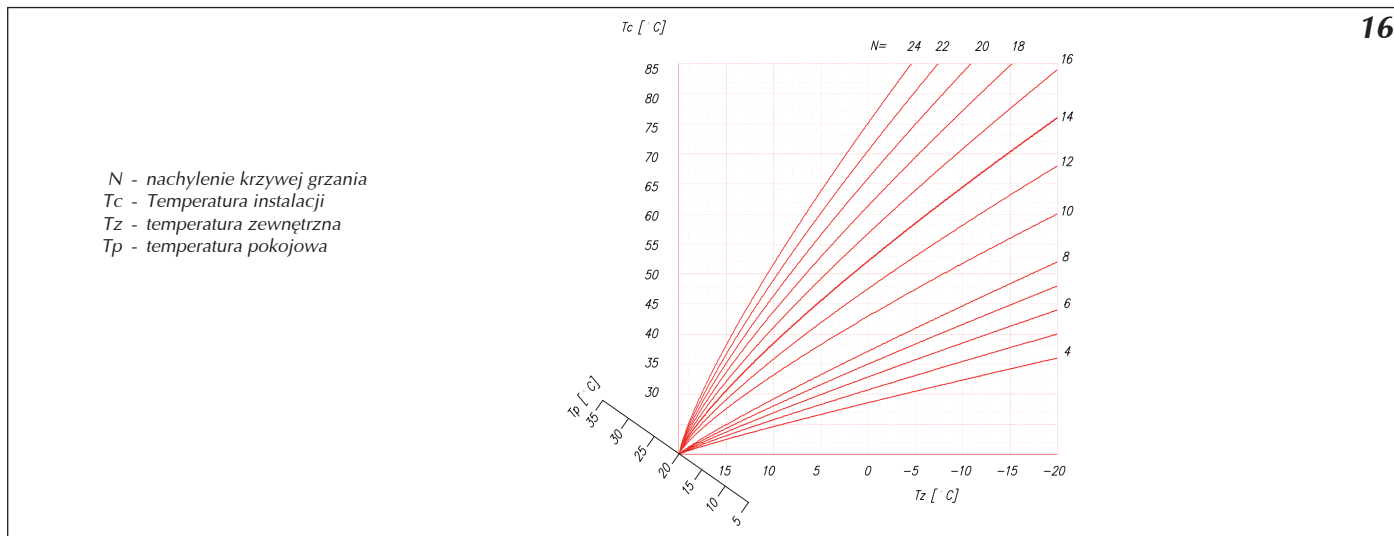

Rys.16 Krzywa grzania.

Taką krzywą grzania sterownik posiada w swojej pamięci. Dodatkowa oś „Tp” służy do przesuwania po niej wykresu dla innych zadanych temperatur pokojowych. Na przykładowym wykresie przedstawiona jest rodzina krzywych dla różnych parametrów „N” i temperatury pokojowej równej 20°C. Parametr N zależy od ogrzewanego budynku. Dla obiektów słabo ocieplonych jest on wysoki dla dobrze ocieplonych odpowiednio niski. Nastawa fabryczna tego parametru jest równa 14 i powinna być prawidłowa dla większości obecnie budowanych domów (dotyczy ogrzewania grzejnikowego). Dla ogrzewania podłogowego proponowana jest początkowa wartość 8.

Ustawianie krzywej grzania


Parametr „N” krzywej grzania można ustawić na stronie „Edycja” rys.17.

Kąt pochylenia krzywej N można zmieniać w zakresie 4...25. Nastawa fabryczna, równa – 14 oznacza, że dla Tzew –20°C i Tpok 20°C temperatura zasilająca obieg c.o. Tc wyniesie 76°C.

Jeżeli przy niskich temperaturach zewnętrznych (poniżej 0°C) występuje niedogrzanie pomieszczeń należy zwiększyć kąt nachylenia krzywej N i analogicznie przy przegrzewaniu należy go zmniejszyć.

W przypadku niedogrzanego w okresie przejściowym (temperatura zewnętrzna powyżej 0°C) należy skorygować ustawienie temperatur dobowych (podwyższając je). Spowoduje to równoległe przesunięcie krzywej w kierunku dodatnim. Następnie należy zmniejszyć wartość parametru N, tak aby przy niskich temperaturach zewnętrznych (bliskich temperaturze obliczeniowej) temperatura czynnika zasilającego instalację c.o. pozostała na poprzednim poziomie. W przypadku przegrzewania należy postąpić analogicznie, obniżając temperatury dobowe i zwiększając kąt nachylenia N. Do zmiany parametru N przydatna może być funkcja udostępniona na stronie Krzywa rys.18 str.15.

Kursor ustawiony jest na aktualnej wartości parametru N. Do zmiany wartości służą klawisze \triangle i ∇ . Pokazywana jest również wartość wyliczonej temperatury w instalacji w funkcji aktualnej temperatury zewnętrznej.

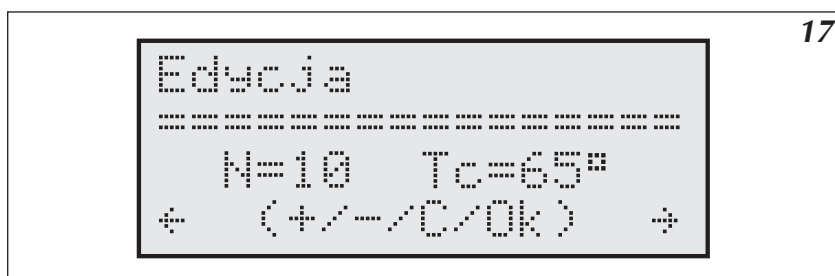

Rys.17 Strona Edycji krzywej grzania.

Do wyciszenia sterownik w tym przypadku bierze ustawioną „dzienną wartość” temperatury. O „temperaturze dziennej” i innych możliwych temperaturach można przeczytać w kolejnych rozdziałach. Należy pamiętać o zatwierdzeniu zmian klawiszem ok .

Funkcje klawiszy na tej stronie:

ok – wyjście do podglądu ogólnego

\triangleright – przełączenie na następną stronę



ok – zatwierdzenie i zapamiętanie wprowadzonych zmian


\triangle – zwiększenie parametru N

\triangleleft – przełączenie na poprzednią stronę

∇ – zmniejszenie parametru N


Krzywa


Strona ta umożliwi podgląd aktualnej krzywej grzania. Za pomocą klawiszy  i  można zmieniać temperaturę zewnętrzną Tz. Sterownik wylicza temperaturę zasilania instalacji Tc biorąc pod uwagę ustawioną temperaturę dzienną i parametr N.

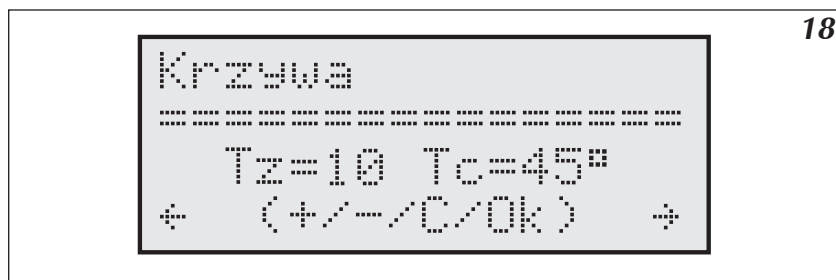

Rys.18 Strona aktualnej krzywej grzania.


Funkcje klawiszy na tej stronie:

 – wyjście do podglądu ogólnego

 – przełączenie na następną stronę


 – nie reaguje


 – zwiększenie temperatury zewnętrznej

 – przełączenie na poprzednią stronę

 – zmniejszenie temperatury zewnętrznej


Ustawianie maksymalnej temperatury zewnętrznej

Na stronie „Maksymalna Tz:” (rys.19) można ustawić wartość temperatury zewnętrznej przy której i powyżej której kocioł przestanie grzać. Należy pamiętać o zatwierdzeniu zmian klawiszem .

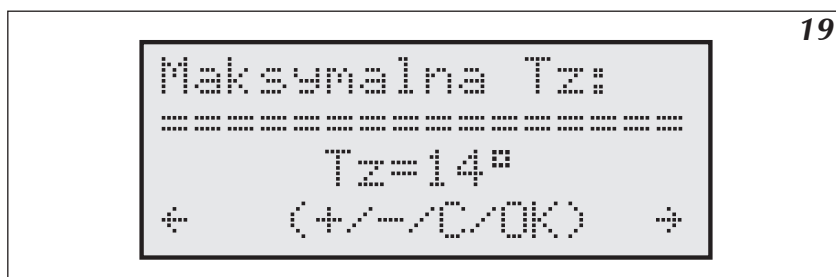

Rys.19 Strona ustawiania maksymalnej temperatury zewnętrznej.

Funkcje klawiszy na tej stronie:


 – wyjście do podglądu ogólnego

 – przełączenie na następną stronę


 – zatwierdzenie i zapamiętanie wprowadzonych zmian

 – zwiększenie maksymalnej temp. zewnętrznej

 – przełączenie na poprzednią stronę

 – zmniejszenie maksymalnej temp. zewnętrznej

Sterownik kotła EKCO.M1z może pracować w kilku różnych trybach pracy ustawianych przez użytkownika (rys.20).

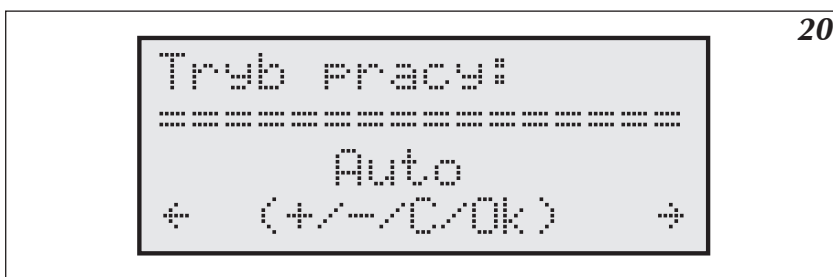

Rys.20 Strona ustawiania „Trybu pracy”.

Sterownik posiada następujące tryby pracy:

- Automacyjny - „Auto”
- Przeciwzamrożeniowy - p.zmr.
- Realizowanie tylko programu nr 5 - „Zawsze P5”
- Realizowanie tylko temperatury dziennej obniżonej - „Zawsze -”
- Realizowanie tylko temperatury dziennej podwyższonej - „Zawsze +”
- Realizowanie tylko temperatury dziennej - „Zawsze *”
- Realizowanie tylko temperatury nocnej - „Zawsze (”

Omówienie poszczególnych trybów znajduje się w dalszych rozdziałach.

Funkcje klawiszy na tej stronie:



– wyjście do podglądu ogólnego



– przełączenie na następną stronę



– zatwierdzenie i zapamiętanie wprowadzonych zmian



– przełączenie trybu pracy (następny)



– przełączenie na poprzednią stronę



– przełączenie trybu pracy (poprzedni)


Praca automatyczna z programami dobowymi, temperatury dobowe, program tygodniowy

Jak wspomniano w rozdziale „sterowanie pogodowe”, sterownik wylicza zadaną temperaturę w instalacji c.o. na podstawie temperatury zewnętrznej i parametru krzywej grzania. Dodatkowym parametrem, który wykorzystuje sterownik jest przewidywana temperatura w pomieszczeniu. Sterownik posiada możliwość wpisania czterech różnych temperatur (rys.21), które mogą być realizowane w ciągu doby (temperatury dobowych). Są to :


- temperatura dzienna podwyższona oznaczona „+”
- temperatura dzienna oznaczona „*”
- temperatura dzienna obniżona oznaczona „-”
- temperatura nocna oznaczona „(”

Pod nazwy tych temperatur można wpisać dowolne wartości, z tym jednak zastrzeżeniem, że najwyższa musi być temperatura dzienna podwyższona a najniższa nocna, czyli kolejne wartości muszą być malejące wg listy powyżej.

Tak więc można ustawić przewidywalną temperaturę w pomieszczeniach na różnych czterech poziomach w ciągu doby. Wpisanie wartości temperatur dobowych odbywa się na stronie „Temperatury dobowe” rys. 21

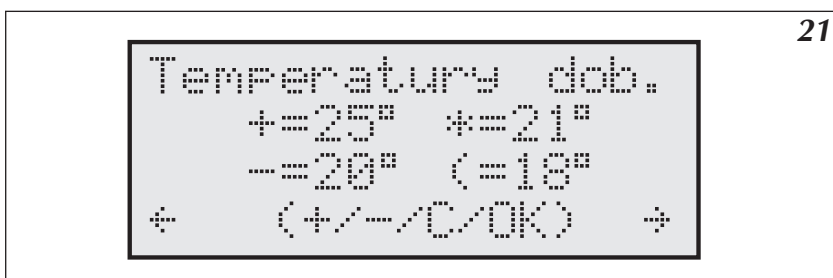


Rys.21 Strona ustawiania temperatur dobowych.


Kursor wskazuje aktualnie edytowaną temperaturę. Za pomocą klawiszy  i  można ją zmieniać.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

- | | |
|--|---|
|  – wyjście do podglądu ogólnego |  – przełączenie na następną stronę |
|  – zatwierdzenie i zapamiętanie wprowadzonej temperatury
– kursor przechodzi do edycji następnej |  – podwyższanie temperatury |
|  – przełączenie na poprzednią stronę |  – obniżanie temperatury |



Należy pamiętać o zapamiętaniu wprowadzonej wartości klawiszem .

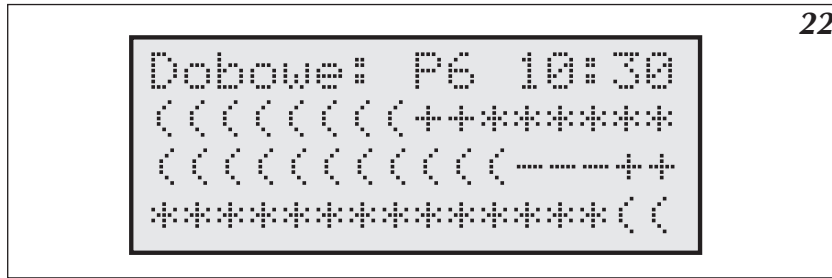Kiedy edytowane temperatury zostaną ustawione na żądane wartości, można je przyporządkować odpowiednim godzinom. Zbuduje się wtedy odpowiedni program dobowy. Sterownik posiada w swojej pamięci osiem programów dobowych, z czego dwa mogą być swobodnie edytowane przez użytkownika. Edycji programów dobowych dokonuje się na stronie „Dobowe:” (rys.22). Można się do niej dostać z podglądu ogólnego za pomocą klawisza .








Rys.22 Edytor programów dobowych.

- „+” - temperatura dzienna podwyższona
- „*” - temperatura dzienna
- „-” - temperatura dzienna obniżona
- „” - temperatura nocna







Po wejściu do edycji programów dobowych kursor znajduje się pod numerem aktualnie wykonywanego programu. Za pomocą klawiszy  i  można zmieniać numer edytowanego programu.

Programy od 0 do 4 są wpisane na stałe – można je tylko przeglądać.







Program nr 5 jest specjalnym programem, przy którym sterownik ustawia stałą niezależną od temperatury zewnętrznej temperaturę zasilania obiegu c.o.

Programy 6 i 7 są swobodnie edytowane przez użytkownika. Znaki przedstawione na ekranie symbolizują odpowiednie temperatury. Pozycja każdego znaku jest związana z konkretną godziną w ciągu doby. Za pomocą klawiszy  i  można przejść kursorem do edytowania lub przeglądania programu dobowego. Gdy przejdziemy na dowolny znak w ostatnich trzech wierszach, w prawym górnym rogu będzie przedstawiana odpowiednia godzina związana z pozycją kursora. Wtedy za pomocą klawiszy  i  można zmienić symbol temperatury. Program jest zbudowany z dokładnością do 30 minut na dobę. Należy pamiętać aby po edycji programu zatwierdzić go klawiszem . Kursor powróci wtedy do wskazania numeru programu.

Funkcje klawiszy na tej stronie gdy kursor wskazuje nr programu:


-  – wyjście do podglądu ogólnego
-  – zatwierdzenie i zapamiętanie edytowanego programu
-  – przejście do edycji programu dobowego na pozycję godziny 23:30
-  – przejście do edycji programu dobowego na pozycję godziny 0:00
-  – przejście do innego programu dobowego
-  – przejście do innego programu dobowego

Funkcje klawiszy na tej stronie gdy kursor wskazuje na dowolną godzinę:

-  – przejście kursora do wskazywania numeru programu
-  – zatwierdzenie i zapamiętanie edytowanego programu, przejście kursora do wskazywania numeru programu
-  – przejście do edycji poprzedniej godziny
-  – przejście do edycji następnej godziny
-  – zmiana temperatury odpowiadającej wskazywanej godzinie
-  – zmiana temperatury odpowiadającej wskazywanej godzinie

W przypadku programu nr 5 dokonuje się jedynie ustawienia zadanej temperatury zasilania c.o. analogicznie do edycji innych programów dobowych.

Ostatnia strona związana z pracą automatyczną kotła to edycja programu tygodniowego. Do odpowiedniego dnia tygodnia można przypisać jeden z ośmiu programów dobowych. Edytor tygodniowy znajduje się na stronie „Tydzień”. (rys.23)

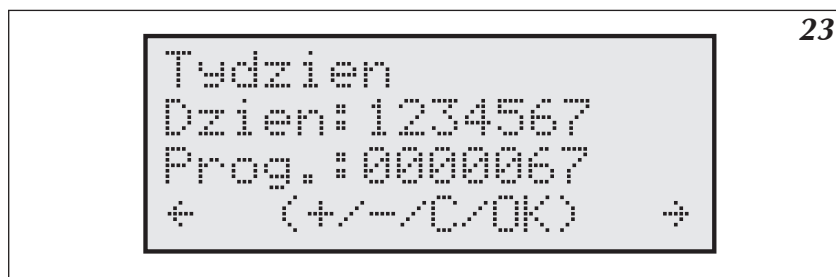

Rys.23 Edytor programu tygodniowego.


Na stronie „Tydzień” w wierszu „Dzień” cyfry od 1 - 7 przyporządkowane są odpowiednim dniom tygodnia: 1 - poniedziałek, 2 - wtorek itd. do 7 - niedziela. Poniżej w wierszu „Prog.” znajdują się numery przyporządkowanych im programów dobowych. Aktualnie edytowany numer programu dobowego wskazuje kursor. Numer programu można zmieniać klawiszem i . Aby przejść do edycji następnego należy nacisnąć klawisz , co spowoduje jednoczesne zapamiętanie wpisanego numeru programu.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

– wyjście do podglądu ogólnego	– przejście do następnej strony
– zatwierdzenie i zapamiętanie numeru programu, przejście do edycji następnego	– zmiana numeru programu dobowego
– przejście do poprzedniej strony	– zmiana numeru programu dobowego

Tryb pracy pompy c.o.

Na stronie „Pompa c.o.:(” (rys.24) można wybrać tryb pracy pompy c.o. wbudowanej w kocioł.

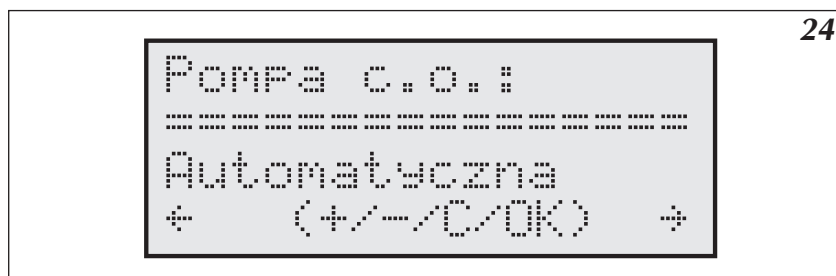

Rys.24 Edycja trybu pracy pompy.

Można wybrać pomiędzy trybem automatycznym a trybem w którym pompa jest zawsze uruchomiona („zawsze pracuje”).

Funkcje klawiszy na tej stronie:

– wyjście do podglądu ogólnego	– przejście do następnej strony
– zatwierdzenie i zapamiętanie trybu pracy pompy	– zmiana trybu pracy pompy
– przejście do poprzedniej strony	– zmiana trybu pracy pompy

W czasie pracy automatycznej, pompa zatrzymuje się w następujących przypadkach:

- gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest czujnik temperatury pokojowej, wzrosła do zadanej wartości
- gdy rozwarte są styki NA (pracuje urządzenie nadrzędne)
- gdy temperatura zewnętrzna jest równa lub wyższa od maksymalnej temp. zewnętrznej ustawionej na stronie „Maksymalna Tz:”.


Wyłączenie pompy zawsze odbywa się z 90 sekundową zwłoką.

Niezależnie od stanu pracy kotła, pompa raz na dobę (o godzinie 12:00) uruchamiana jest na 1 minutę. Jest to tzw. „odmulanie”.

W kotle EKCO.M1z (rys.7 str.8) włączenie pompy c.o. powoduje włączenie zasilania na styki „POMPA2” Podłączona do tych styków dodatkowa pompa obieguowa będzie sterowana tak jak pompa c.o. zamontowana w kotle.

Zmiana ustawień zegara

Strona czas (rys.25) służy do edycji ustawień zegara.

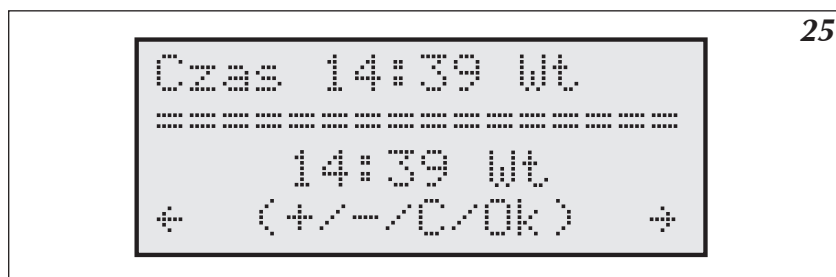

Rys.25 Strona edycji aktualnego czasu.

Można edytować godziny, minuty i dzień tygodnia. W pierwszym, wierszu po wyrazie „Czas” wyświetlana jest aktualna godzina, minuty i dzień tygodnia. Poniżej to samo, lecz kursor podświetla jeden z parametrów, które mogą być zmienione przez klawisze i . Klawisz powoduje zapisanie edytowanej wielkości i przejście do edycji następnej.

Wprowadzony czas jest przechowywany i aktualizowany przez zegar podtrzymywany bateryjnie. W przypadku, gdy wprowadzony czas nie jest podtrzymany w czasie braku zasilania, należy wymienić baterię CR 2032 umieszczoną w sterowniku na podstawie.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

– wyjście do podglądu ogólnego

– przejście do następnej strony

– zatwierdzenie i zapamiętanie edytowanej wartości, przejście do edycji następnej

– zwiększenie edytowanej wartości


– przejście do poprzedniej strony

– zmniejszenie edytowanej wartości

Czujnik temperatury pokojowej

Jak wcześniej wspomniano zastosowanie czujnika temperatury pokojowej jest opcjonalne. Pomiar temperatury wewnątrz pomieszczeń służy jedynie do tego, aby odciąć grzanie (w przypadku gdy temperatura zostanie przekroczona w wyniku działań innych czynników niż sam system ogrzewania). Przykładem może być silne nasłonecznienie, które podnosi temperaturę, przez co dogrzewanie ponad ustawioną temperaturę jest bezcelowe.

Sterownik odcina grzanie wtedy gdy temperatura pokojowa zostanie przekroczona o wartość histerezy. Histereza jest wartością wyrażoną w stopniach Celsjusza i można ją ustawić na stronie „Histereza pok.” (rys.26).

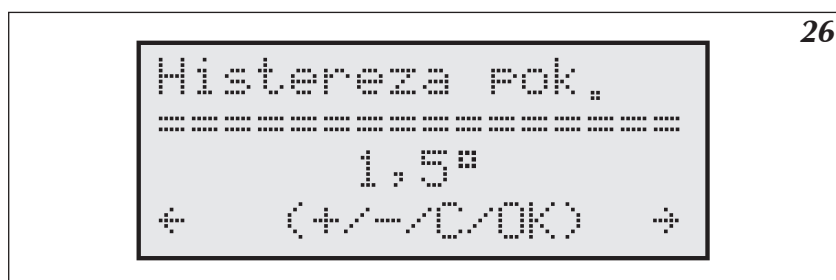

Rys.26 Strona ustawiania histerezy pokojowej.

Histerezę ustawia się od 0,5 do 3,0 stopni ze skokiem co 0,5 stopnia. Sterownik przywraca z powrotem ogrzewanie c.o. gdy temperatura spadnie do poziomu ustawionej na stronie „temperatury dob.”.

Wartość temperatury pokojowej do której dąży sterownik pokazana na podglądzie ogólnym (patrz „podgląd ogólny” str.11) jest przedstawiona z uwzględnieniem histerezy. Na przykład, gdy sterownik dogrzewa pomieszczenia do temperatury dziennej ustawionej na poziomie 20°C, a histereza jest ustawiona na poziomie 1°C, to w podglądzie ogólnym temperatura docelowa będzie podwyższona o 1 stopień. Gdy sterownik przestanie grzać z powodu przekroczenia progu (temperatura ustawiona plus histereza), temperaturą docelową będzie 20°C, czyli wartość temperatury dziennej bez histerezy.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

– wyjście do podglądu ogólnego

– przejście do następnej strony

– zatwierdzenie i zapamiętanie histerezy pokojowej


– zwiększenie histerezy pokojowej

– przejście do poprzedniej strony

– zmniejszenie histerezy pokojowej

Pompa c.w.u.

Programowanie czasów włączania i wyłączania pompy c.w.u. odbywa się na stronie „Pompa cwu” (rys.27), z dokładnością do 1 godziny.

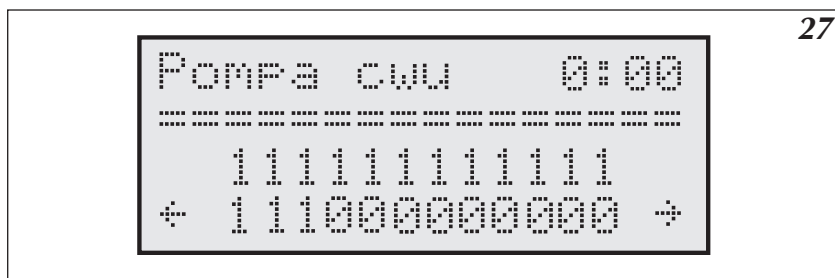

27

Rys.27 Strona „Pompa c.w.u”.

Za pomocą klawiszy i zmienia się aktualnie edytowaną wartość powiązaną z przedstawioną w pierwszym wierszu godziną. Naciśnięcie klawisza powoduje wstawienie jedynek (przełącznik włączony) i przejście do edycji następnej godziny. Klawiszem wstawia się zero (przełącznik wyłączony) i przechodzi do edycji następnej wartości. Klawiszem można przechodzić do ustawień dla kolejnych godzin bez wprowadzenia zmian.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

– wyjście do podglądu ogólnego

– przejście do następnej godziny

– przejście do poprzedniej strony

– przejście do następnej strony

– wprowadzenie jedynek (przełącznik włączony) i przejście do następnej godziny

– wprowadzenie zera (przełącznik wyłączony) i przejście do następnej godziny

Pomiar temperatury wody w zasobniku

Sterownik ma możliwość pomiaru temperatury wody w zasobniku w dwojaki sposób:

- w przypadku zasobników wyposażonych w termostat - za pomocą termostatu umieszczonego w zasobniku z wyjściem stykowym (beznapięciowym)
- za pomocą dodatkowego czujnika temperatury WE-008 firmy Kospel S.A., który umieszcza się w zasobniku.


Z tych dwóch sposobów można wybrać jeden poprzez odpowiednie ustawienie w menu serwisowym. Sposób podłączenia styków termostatu i czujnika temperatury w zasobniku przedstawiono na rys.7 (str.8)

Programowanie pracy zasobnika

Do programowania pracy zasobnika służą dwie strony:

- zasobnik (1) - zawierająca program dobowy
- zasobnik (2) - zawierająca aktualny odczyt temperatury i możliwość ustawiania temperatury zadanej lub stan termostatu.



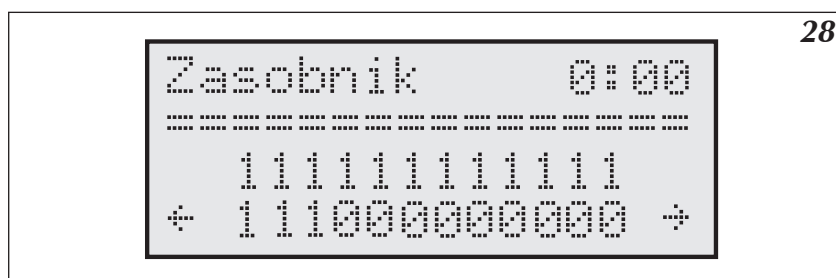

Strona (a) (rys.28) zawiera program dobowy który edytuje się identycznie jak program pompy cwu. (patrz rozdział „pompa cwu”).




Rys.28 Strona zasobnik z programem dobowym.

Wpisanie jedynki zezwala na ładowanie zasobnika. Wpisanie zera zakazuje ładowania zasobnika. Domyślnie zasobnik może być ładowany przez całą dobę ale można ograniczyć jego ładowanie jedynie do godzin korzystniejszej taryfy energetycznej.




Funkcje klawiszy na tej stronie:

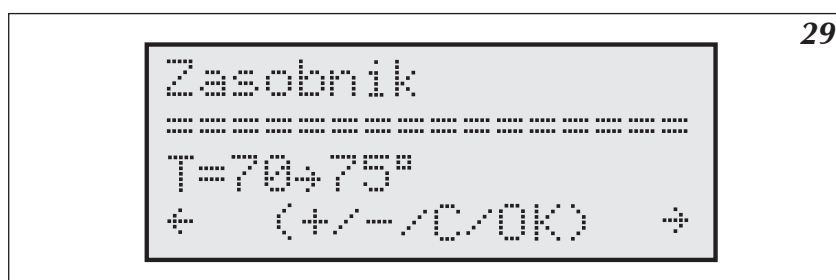 – wyjście do podglądu ogólnego	 – przejście do następnej strony
 – przejście do następnej godziny	 – wprowadzenie jedynki zezwolenie na ładowanie zasobnika
 – przejście do poprzedniej strony	 – wprowadzenie zera zakaz ładowania zasobnika



Rys.29 Strona zasobnika w przypadku pomiaru temperatury przez czujnik.

Strona (b) w zależności od sposobu pomiaru temperatury zasobnika może wyglądać jak na rys.29 lub rys.30

W przypadku czujnika przedstawiona jest aktualna temperatura zasobnika oraz po znaku strzałki temperatura docelowa. Kursor podświetla stale temperaturę docelową którą można zmieniać za pomocą klawiszy  i  oraz zapamiętać klawiszem . Dogrzewanie wody w zasobniku odbywa się standardowo z 10-cio stopniową histerezą, którą w razie potrzeby można zmienić w menu serwisowym. Zamiast aktualnej temperatury w przypadku awarii czujnika mogą pojawić się symbole:

„—” - oznaczający brak czujnika

„zw” – oznaczający jego zwarcie.

Wartość temperatury docelowej można zmieniać w przedziale od 40° do 80°C.

Po zmianie temperatury docelowej należy pamiętać o jej zapamiętaniu klawiszem .

Funkcje klawiszy na tej stronie:

⏪ – wyjście do podglądu ogólnego

⏩ – przejście do następnej strony


Ⓚ – zapamiętanie wprowadzonej temperatury docelowej w zasobniku

⬆️ – zwiększenie temperatury docelowej zasobnika

⏩ – przejście do poprzedniej strony

⬇️ – zmniejszenie temperatury docelowej zasobnika

W przypadku zastosowania termostatu zasobnika, strona wygląda jak na rys.30

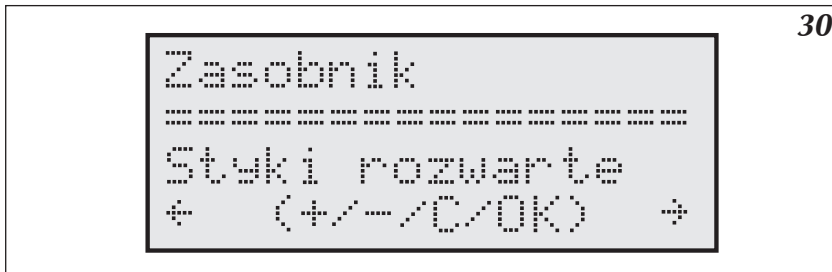


Rys.30 Strona zasobnika w przypadku zastosowania termostatu.

Na stronie tej pojawia się jedynie informacja o tym czy styki termostatu są rozwarłe, czy też zwarte (realizowane jest grzanie na zasobnik). Temperaturę docelową ustawia się termostatem zasobnika.

Ogrzewanie drugiego obiegu

Do kotła EKCO.M1z można podłączyć drugi obieg grzewczy (np. ogrzewanie podłogowe), który będzie sterowany za pomocą mieszającego zaworu trójstawnego podłączonego do modułu ZIO. Obieg ten jest sterowany z docelową temperaturą zadaną na stronie „Temperatury dob.”, i parametrem N ustawionym na stronie „Ogrzew.co. #2” (rys.31). Typ ogrzewania można przestawić w menu serwisowym. Standardowo jest to ogrzewanie podłogowe.

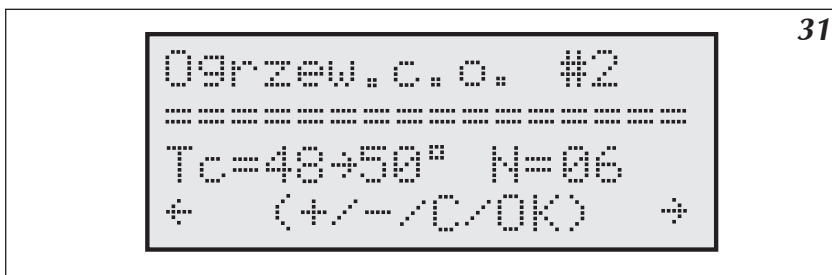

Rys.31 Strona ogrzewania drugiego obiegu.

Kursor na tej stronie podświetla parametr N drugiego obiegu grzewczego, który można zmieniać za pomocą klawiszy ⬆️ i ⬇️ oraz zapamiętać klawiszem Ⓚ.

Funkcje klawiszy na tej stronie:

⏪ – wyjście do podglądu ogólnego

⏩ – przejście do następnej strony

Ⓚ – zapamiętanie wprowadzonego parametru N

⬆️ – zwiększenie parametru N

⏩ – przejście do poprzedniej strony

⬇️ – zmniejszenie parametru N

Do sterowania drugiego obiegu c.o. potrzeba podłączyć zawór trójstawny mieszający i czujnik temperatury zasilania drugiego obiegu (rys.7 str.7).

Czujnik drugiego obiegu należy podłączyć do wejścia Tco2 modułu rozszerzającego. Powinien on mierzyć temperaturę czynnika za zaworem trójstawnym na wlocie do drugiego obiegu. Sposób umieszczenia zaworu trójstawnego w instalacji przedstawia (rys. 5 str.7).

Do sterowania zaworem trójstawnym wykorzystane są styki „ZTM” modułu ZIO. Zawór trójstawny należy podłączyć tak jak na rys.7.

Podgląd parametrów c.o.

Ze strony podglądu ogólnego można przejść do podglądu parametrów c.o. (rys.32) za pomocą klawisza .





Rys.32 Podgląd parametrów c.o.

W drugim wierszu pokazana jest kolejno:

Temperatura na wlocie do kotła, temperatura na wylocie z kotła, w nawiasie temperatura docelowa. Poniżej: aktualnie załączona moc i przepływ w litrach na minutę.


Funkcje klawiszy na tej stronie:

 – wyjście do podglądu ogólnego

 – wyjście do podglądu ogólnego

 – nie reaguje

 – nie reaguje

 – wyjście do podglądu ogólnego


 – nie reaguje

Podgląd awarii

Do strony podgląd awarii (rys.33) można dostać się z podglądu ogólnego za pomocą klawiszy  i  lub „na skróty” klawiszem .



Rys.33 Podgląd awarii.

Na tej stronie wymieniona jest ilość wszystkich awarii, do których należą awaria przepływu i awaria czujników temperatury zewnętrznej, pokojowej, i wewnętrznych czujników kotła na wlocie i wylocie. Za pomocą klawisza  można przechodzić przez poszczególne awarie i odczytać ich sedno. Sterownik potrafi odróżnić zwarcie czujnika od jego braku. W przypadku zbyt niskiego przepływu pokazywana jest również jego wartość.

Oznaczenia czujników na tej stronie są następujące:


Tz – czujnik zewnętrzny


Tp – czujnik pokojowy

Tco-we – czujnik wewnętrzny kotła na wlocie

Tco-wy – czujnik wewnętrzny kotła na wylocie


Funkcje klawiszy na tej stronie:

 – wyjście do podglądu ogólnego

 – przejście do następnej strony




 – nie reaguje


 – następna awaria

 – przejście do poprzedniej strony

 – nie reaguje





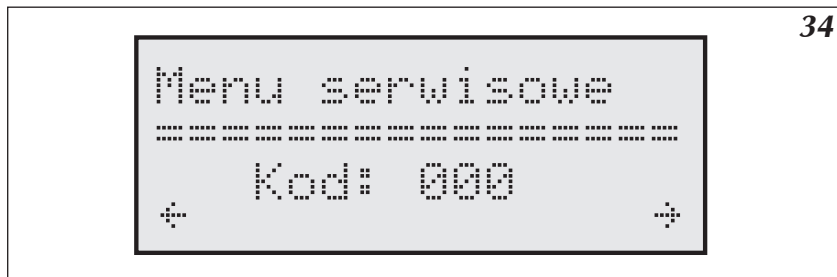

Menu serwisowe

Menu serwisowe jest zbiorem pewnych ustawień, które powinny być modyfikowane tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis Kospel S.A. Do menu serwisowego można dostać się przez stronę „Menu serwisowe” (rys.34) i podanie trzycyfrowego kodu. Wprowadzenie kodu odbywa się za pomocą klawiszy  i  oraz klawisza .




Rys. 34 Wejście do menu serwisowego chronione kodem.




Funkcje klawiszy na tej stronie:

- | | |
|---|---|
|  – wyjście do podglądu ogólnego |  – przejście do następnej strony |
|  – zapamiętanie wprowadzonej cyfry kodu i przejście do następnej |  – zwiększenie cyfry kodu |
|  – przejście do poprzedniej strony |  – zmniejszenie cyfry kodu |

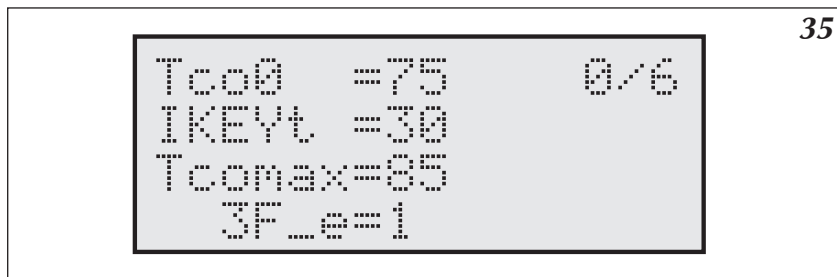



Po podaniu wszystkich trzech cyfr kodu przechodzi się automatycznie do właściwego menu serwisowego. (rys.35)



Rys.35 Właściwe menu serwisowe.
Znaczenie poszczególnych parametrów menu serwisowego określone jest w tabeli na str. 24.

Za pomocą klawiszy  i  wykonuje się zmianę edytowanego parametru, a za pomocą klawisza  zapamiętuje się go i przechodzi do edycji następnego.

Funkcje klawiszy menu serwisowego:

- | | |
|--|---|
|  – wyjście do podglądu ogólnego |  – nie reaguje |
|  – zapamiętanie wprowadzonego parametru i przejście do następnego |  – zwiększenie / zmiana parametru |
|  – nie reaguje |  – zmniejszenie / zmiana parametru |


Znaczenia poszczególnych parametrów menu serwisowego: **W czasie gdy użytkownik modyfikuje parametry w menu serwisowym, kocioł nie grzeje.**

Przykładowe wartości dla ogrzewania:		grzejnikowego rys 3a lub rys.4	podłogowego rys.3b
Tco0	Temperatura zadana do zasilania c.o. w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej	70	50
IKEYt	Czas w sekundach po jakim sterownik automatycznie powróci do podglądu ogólnego w przypadku nie naciskania klawiszy. Automatyczny powrót do podglądu ogólnego nie dotyczy menu serwisowego.	30	30
Tcomax	Maksymalna temperatura zasilania c.o.	85	60
3F_e	Może być równe 1 lub 0; 1 – oznacza że sterownik będzie pokazywał błąd symetrii zasilania, 0 – oznacza że nie. Dla kotłów jednofazowych parametr ten powinien być równy zero.		
zew_t	To czas co jaki powinien być odczytywany czujnik temperatury zewnętrznej. Zero oznacza odczyt co sekundę. Wartości powyżej zera to minuty.	10	10
pok_t	J.w. ale dotyczy czujnika temperatury pokojowej.	5	5
ZG_MOC	Moc zespołu grzejnego.		
NS	Liczba grzałek.	6	6
WChG	Współczynnik charakterystyki grzejnika. To parametr który może przyjmować następujące wartości:		
	Grz. Oznacza że główny obieg c.o. to grzejniki.	Grz.	Pod.
	Nag. Oznacza że główny obieg c.o. to nagrzewnice.		
	Pod. Oznacza że główny obieg c.o. to ogrzewanie podłogowe.		
Tcomin	To minimalna wartość temperatury czynnika z jaką kocioł będzie grzał. Jeżeli kocioł wyliczy mniejszą wartość, nie będzie grzał.	29	29
PZMR	To docelowa temperatura w pokoju w przypadku realizowania programu przeciwwamrozeniowego.	7	7
Nr	To ilość kotłów podrzędnych w przypadku sterowania w pracy grupowej.	0	0
code1, code2, code3	Trzy cyfry kodu do menu serwisowego. Ich zmiana i zapomnienie spowoduje brak możliwości dostania się do menu serwisowego i konieczność przeprogramowania sterownika!		
Tcwu	Temperatura zadana na wylocie kotła w przypadku ładowania zasobnika.	85	85
Tzas	Parametr, który może przyjmować następujące wartości:		
	styk W przypadku wykorzystywania termostatu zasobnika.		
	DS. W przypadku wykorzystywania czujnika temperatury firmy Kospel SA.		
Tzas_h	Podana w stopniach Celsjusza histereza ładowania zasobnika.	10	10
Tc2max	Maksymalna temperatura zasilania drugiego obiegu grzewczego	60	-
Tc2_0	Temperatura zadana na drugim obiegu grzewczym w przypadku awarii czujnika temperatury zewnętrznej.	50	-
Tc2_d	To opóźnienie w sterowaniu drugim obiegiem grzewczym. Zwiększanie tego parametru powoduje zwiększanie opóźnienia z jakim zamyka lub otwiera się zawór trójstawny mieszający. W przypadku gdy na wyjściu z zaworu trójstawnego mieszającego pojawiają się oscylacje tj. zawór będzie za szybko zamykał się lub otwierał i temperatura na wyjściu będzie oscylowała, należy zwiększyć opóźnienie. Jednakże parametr ten nie może być zbyt duży aby nie spowalniać niepotrzebnie sterowania. Zazwyczaj jednorazowa korekta tego parametru wystarcza.	5	5
RP	Parametr który może przyjmować następujące wartości:		
	Pzmr Zwarcie styków WR na module rozszerzającym powoduje przejście sterownika w tryb przeciwwamrozeniowy.		
	Noc Zwarcie styków WR na module rozszerzającym powoduje przejście sterownika na temperaturę nocną.		
WChG2	Dotyczy drugiego obiegu grzewczego – patrz WChG.	Pod.	-
GSM	0 - brak modułu GSM; 1 - sterownik z modułem GSM		
CYRL	0 - wyświetlacz bez cyrylicy; 1 - wyświetlacz z cyrylicą		

Ostatnia strona to zapytanie czy wprowadzić wartości fabryczne. Wprowadzenie TAK spowoduje, że wszystkie nastawy oprócz mocy zespołu grzewczego przyjmą wartość standardową. Niektóre z nastaw dokonywanych w fabryce np. „3F_e”, po wykonaniu tej funkcji mogą być nieadekwatne do tej wersji kotła i instalacji. Zaleca się ostrożność w używaniu tej funkcji! Po zatwierdzeniu wczytania wykonywany jest automatyczny RESET sterownika.



Praca grupowa z kotłami EKCO.L1z

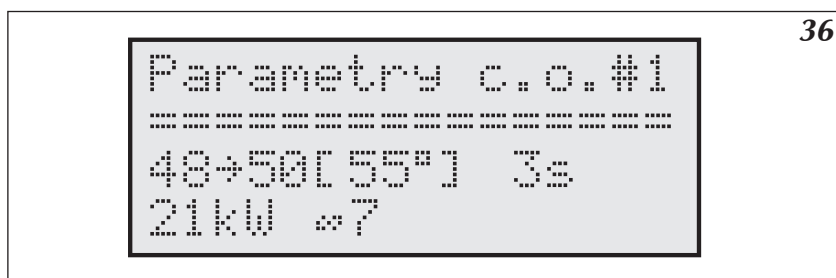W przypadku pracy grupowej, w kotle EKCO.M1z wyświetlane są informacje pobierane z kotłów podrzędnych. Informacje te przedstawiane są na stronie „Parametry c.o.". Ekran podglądu parametrów c.o. w przypadku pracy grupowej może wyglądać tak jak na rys.36




36

Rys.36 Ekran podglądu ogólnego w grupowej pracy kotłów.

Kursor podświetla liczbę, która jest numerem kotła, którego parametry są przedstawione. Kocioł nr 0 to kocioł nadrzędny EKCO.M1z i jego parametry są pokazywane identycznie jak w pracy samodzielnej. Za pomocą klawiszy  i  można zmieniać numer kotła. W przypadku parametrów kotła podrzędnego oprócz temperatury wlotowej, wylotowej i zadanej temperatury pojawia się ilość sekund jaka upłynęła od ostatniej udanej komunikacji z kotłem. Poniżej, obok aktualnie załączonej mocy, przedstawiony jest przepływ w litrach na minutę. Jeżeli zamiast załączonej mocy pojawia się „----” oznacza to, że kocioł został wyłączony np. przez rozwarcie NA. Kocioł podrzędny może zostać wyłączony przez kocioł nadrzędny w przypadku gdy jego przepływ jest niewystarczający do jego uruchomienia lecz nierówny zeru. W takim przypadku na podglądzie ogólnym pojawia się symbol „F” świadczący o tym fakcie. Każdorazowo co godzinę kocioł jest jednak uruchamiany i ponownie testowany jest jego przepływ.

Kotły podrzędne mimo pracy grupowej nadal mogą pojedynczo pracować na zasobnik.

Sterowanie poprzez sieć GSM

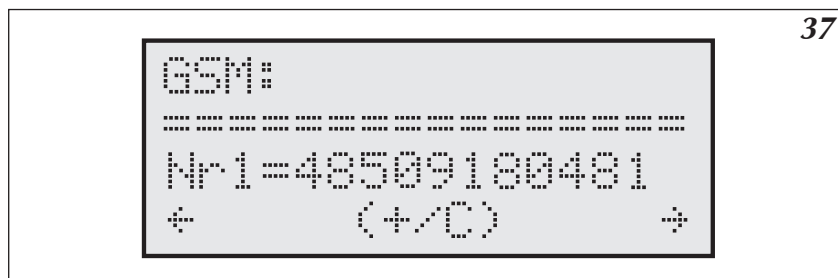

Rys.37 Ekran ustawiania numerów uprawnionych.

Wersja kotła EKCO.M1z wyposażona w sterownik PSK.M2 wraz z modulem GSM umożliwia zdalne przełączanie trybów pracy kotła poprzez sieć komórkową. System umożliwia wybór następujących trybów pracy:

- automatycznego
- przeciwzamrożeniowego
- stałej temperatury dziennej
- stałej temperatury nocnej

oraz uzyskanie informacji o stanie pracy kotła. W przypadku sterowania GSM, kocioł musi mieć włączone ogrzewanie c.o. („Konfiguracja pracy kotła i zasobnika” + C.O.TAK).

Jeżeli w kotle zamontowano moduł GSM, w menu serwisowym parametr GSM powinien być ustawiony jako 1. Dzięki temu pojawi się nowy ekran jak na rys.37. W module powinna być zainstalowana karta SIM z wyłączoną funkcją żądania kodu PIN. Użytkownik powinien zadbać o to aby karta była aktywna tj. płacić abonament lub uzupełniać jej konto za pomocą kart „pre - paid”.

Przełączanie trybów pracy dokonuje się za pomocą wysłania SMSów pod numer karty zainstalowanej w module GSM. Treść takiego SMSa składa się jedynie z jednej wielkiej litery. Wielkość liter ma znaczenie, nie wolno stosować zamiennie liter małych. Wysłanie SMSa o treści:

„A” – powoduje uruchomienie trybu automatycznego (patrz rozdział „tryby pracy”)

„P” - tryb przeciwzamrożeniowy

„D” – stała temperatura dzienna

„N” – stała temperatura nocna

„H” lub inna nierozpoznawalna przez system litera – uzyskanie tekstu pomocy.

Tekst pomocy informuje o tym jaką literę należy wysłać aby uzyskać odpowiedni tryb. Po przełączeniu trybu, moduł GSM odsyła do nadawcy SMSa z informacją o stanie pracy kotła. Przykładowa treść może wyglądać tak: „15:42 Kocioł włączony. Zasobnik włączony. Tryb auto”.







Tz=1

Tp=24

Tc=55

Co oznacza, że kocioł jest włączony i pracuje również na zasobnik (patrz „konfiguracja pracy kotła i zasobnika” str.13), a temperatury zewnętrzna, pokojowa i w instalacji wynoszą odpowiednio 1, 24 i 55 stopni. Kocioł poinformuje w takim SMS-sie również o ewentualnych nieprawidłowościach np. o awarii przepływu lub wskaże brak jakiegoś czujnika.

Informacje o stanie kotła można uzyskać również przez zadzwonienie pod numer telefonu kotła. W takim przypadku kocioł rozłączy się bez uzyskania połączenia i odeśle SMSa z informacją o swoim stanie.

Sterować pracą kotła i uzyskiwać informacje o nim mogą tylko telefony uprawnione. Wpisuje się je na stronie „GSM” rysunek 37. Telefony uprawnione mogą być tylko dwa „Nr1” lub „Nr2”. Jeżeli kursor wskazuje cyfrę po „Nr” można za pomocą klawiszy   przełączać obydwa numery. Klawiszem  przechodzi się do kolejnych cyfr numeru, które można zmieniać klawiszami  i . Zatwierdzenie klawiszem  ostatniej cyfry spowoduje zapamiętanie numeru w nieulotnej pamięci sterownika.

Funkcje klawiszy na tej stronie:



– wyjście do podglądu ogólnego



– przełączenie na następną stronę



– zatwierdzenie kolejnych cyfr, przejście do edycji następnej i zapamiętanie zmian przy zatwierdzeniu ostatniej.



– zwiększenie wartości aktualnie edytowanej cyfry lub przełączenie nr tel. na „NR2”




– przełączenie na poprzednią stronę



– zmniejszenie wartości aktualnie edytowanej cyfry lub przełączenie nr tel. na „NR1”

Spis rysunków

Rys.1 Budowa kotła EKCO.M1z.	4
Rys.2 Budowa kotła EKCO.M1z.	5
Rys.3a, 3b Sposób zamontowania kotła na ścianie.	6
Rys.4 Przykładowa instalacja c.o. z kotłem EKCO.M1z.	6
a) jeden obieg c.o. na grzejniki	6
b) jeden obieg c.o. na ogrzewanie podłogowe.	6
Rys.5 Przykładowa instalacja c.o. z kotłem EKCO.M1z – grzejniki, ogrzewanie podłogowe , zasobnik, obieg cwu.	7
Rys.6 Podłączenie do instalacji elektrycznej.	7
Rys.7 Podłączenie urządzeń zewnętrznych do modułu ZIO	8
Rys.8a Połączenie grupy kotłów w sieć.	10
Rys.8b Dodatkowe połączenie elektryczne kotłów pracujących grupowo.	10
Rys.9 Panel sterujący EKCO.M1z.	11
Rys.10 Reset sterownika.	11
Rys.11 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.TAK ZAS.TAK” (włączone ogrzewanie c.o. i zasobnika) lub „C.O.TAK ZAS.NIE” (włączone ogrzewanie c.o.).	11
Rys.12 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.NIE.ZAS.TAK” (wyłączone ogrzewanie c.o. i włączona praca na zasobnik).	12
Rys.13 Podgląd ogólny w konfiguracji „C.O.NIE.ZAS.NIE” (wyłączone ogrzewanie c.o. i praca na zasobnik).	12
Rys.14 Wybór wersji językowej.	13
Rys.15 Ekran konfiguracji.	13
Rys.16 Krzywa grzania.	14
Rys.17 Strona Edycji krzywej grzania.	14
Rys.18 Strona aktualnej krzywej grzania.	15
Rys.19 Strona ustawiania maksymalnej temperatury zewnętrznej.	15
Rys.20 Strona ustawiania „Trybu pracy”.	16
Rys.21 Strona ustawiania temperatur dobowych.	16
Rys.22 Edytor programów dobowych.	17
Rys.23 Edytor programu tygodniowego.	18
Rys.24 Edycja trybu pracy pompy.	18
Rys.25 Strona edycji aktualnego czasu.	19
Rys.26 Strona ustawiania histerezy pokojowej.	19
Rys.27 Strona „Pompa c.w.u”.	20
Rys.28 Strona zasobnik z programem dobowym.	21
Rys.29 Strona zasobnika w przypadku pomiaru temperatury przez czujnik.	21
Rys.30 Strona zasobnika w przypadku zastosowaniatermostatu.	22
Rys.31 Strona ogrzewania drugiego obiegu.	22
Rys.32 Podgląd parametrów c.o.	23
Rys.33 Podgląd awarii.	23
Rys.34 Wejście do menu serwisowego chronione kodem.	24
Rys.35 Właściwe menu serwisowe.	24
Znaczenie poszczególnych parametrów menu serwisowego określone jest w tabeli na str. 24.	24
Rys.36 Ekran podglądu ogólnego w grupowej pracy kotłów.	25
Rys.37 Ekran ustawiania numerów uprawnionych.	26



Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem w którym zakupiony został ten produkt.

Przechowywanie

Kocioł należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze 5÷35°C.

Komplet opakowania

Kocioł EKCO.M1z	1	szt.
Czujnik temperatury pokojowej	1	szt.
Czujnik temperatury zewnętrznej	1	szt.
Śruby montażowe	2	szt.
Filtr magnetyczny do instalacji c.o. F-MAG 3/4"	1	szt.

Warunki gwarancji

1. Producent KOSPEL S.A. w Koszalinie - udziela kupującemu - użytkownikowi gwarancji co do jakości wyrobu na okres 24 miesięcy licząc od daty jego uruchomienia zerowego (do 36 miesięcy od daty zakupu).
2. Kupujący - użytkownik jest zobowiązany pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji powierzyć zainstalowanie kotła specjalistycznemu zakładowi usługowemu i potwierdzić wykonanie usługi na drugiej stronie zgłoszenia wykonania odbioru zerowego, natomiast odbiór zerowy autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
3. W przypadku ujawnienia się wady, kupujący - użytkownik jest zobowiązany zawiadomić autoryzowany punkt naprawy serwisowej (wykaz w załączeniu).
4. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
5. Do producenta należy prawo wyboru czy usunąć wadę czy dostarczyć urządzenie wolne od wad.
6. Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
7. Producent zobowiązuje się wywiązać z obowiązków wynikających z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia lub dostarczenia wadliwego kotła do autoryzowanego punktu serwisowego.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący - użytkownik nie mógł z kotła korzystać wskutek jego wad.
9. Wyżej wymienione warunki gwarancji dotyczą wyrobów KOSPEL S.A. zakupionych i użytkowanych na obszarze terytorialnym Polski.
10. Karta gwarancyjna jest ważna łącznie z dokumentem zakupu.
11. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

„Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.”

KARTA ODBIORU ZEROWEGO

Potwierdzenie wykonania odbioru zerowego

data

miescowosc

czytelny podpis uruchamiajacego

pieczatka serwisu

Zgłoszenie wykonania odbioru zerowego (wypełnia i odsyła producentowi dokonujący uruchomienia)

Użytkownik telefon

imię i nazwisko
 - kod miejscowość ulica nr domu mieszkanie

Serwis telefon
 imię i nazwisko serwisanta

Data uruchomienia Dojazd zł
 dzień miesiąc rok km stawka wartość

Wartość usługi uruchomienia zł

Data sprzedaży
 dzień miesiąc rok

L1

EKCO M1

L2

tu wklej nr seryjny

Elementy instalacji

Hydrauliczne

- Filtr z wkładem magnetycznym
- Zawory odcinające filtr
- Zawory odcinające kocioł

Elektryczne

- Wartość zabezpieczeń nadprądowych
- A
- Przekrój przewodów zasilających
- mm²

Dodatkowe

- Zasobnik CWU
- Regulator pokojowy
- Drugi obieg grzewczy (M1)
- Czujnik temperatury pokojowej (M1)

pieczatka serwisu

.....
 podpis uruchamiajacego

.....
 podpis uzytkownika

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI SĄ PRZEDSTAWIONE W INSTRUKCJI OBSŁUGI

Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania typu EKCO.M1

data sprzedaży

pieczęć i podpis sprzedawcy

data sprzedaży	podpis klienta	data sprzedaży	podpis klienta
wykaz wymienionych części:		wykaz wymienionych części:	
EKCO 3		EKCO 1	
dojazd km. 2x		dojazd km. 2x	
data naprawy		data naprawy	
data naprawy		data naprawy	
dojazd km. 2x		dojazd km. 2x	
wykaz wymienionych części:		wykaz wymienionych części:	
EKCO 4		EKCO 2	
data sprzedaży	podpis klienta	data sprzedaży	podpis klienta

NIEWYPEŁNIONA KARTA GWARANCYJNA JEST NIEWAŻNA

Wykonawca instalacji elektrycznej

Firma telefon

imię i nazwisko lub nazwa

□□-□□□□

kod

miejsowość

ulica

nr domu

mieszkanie

Zabezpieczenia nadprądowe

□□ A

Przekrój przewodów zasilających

□□ mm²

Materiał przewodów

□ Al □ Cu

Wyłącznik różnicowoprądowy

□

□□ dzień □□ miesiąc □□□□ rok

.....
podpis i pieczętka instalatora

Wykonawca instalacji centralnego ogrzewania

Firma telefon

imię i nazwisko lub nazwa

□□-□□□□

kod

miejsowość

ulica

nr domu

mieszkanie

Filtr z wkładem magnetycznym

Instalacja

Zawory odcinające

Zasobnik CWU

Ogrzewanie

Źródło ogrzewania

otwarta

filtr

czujnik WE008

kaloryferowe główne

zamknięta kocioł

czujnik WE019/01

podłogowe dodatkowe

termostat

nagrzewnica

□□ dzień □□ miesiąc □□□□ rok

.....
podpis i pieczętka instalatora



